



Standardkonfiguration

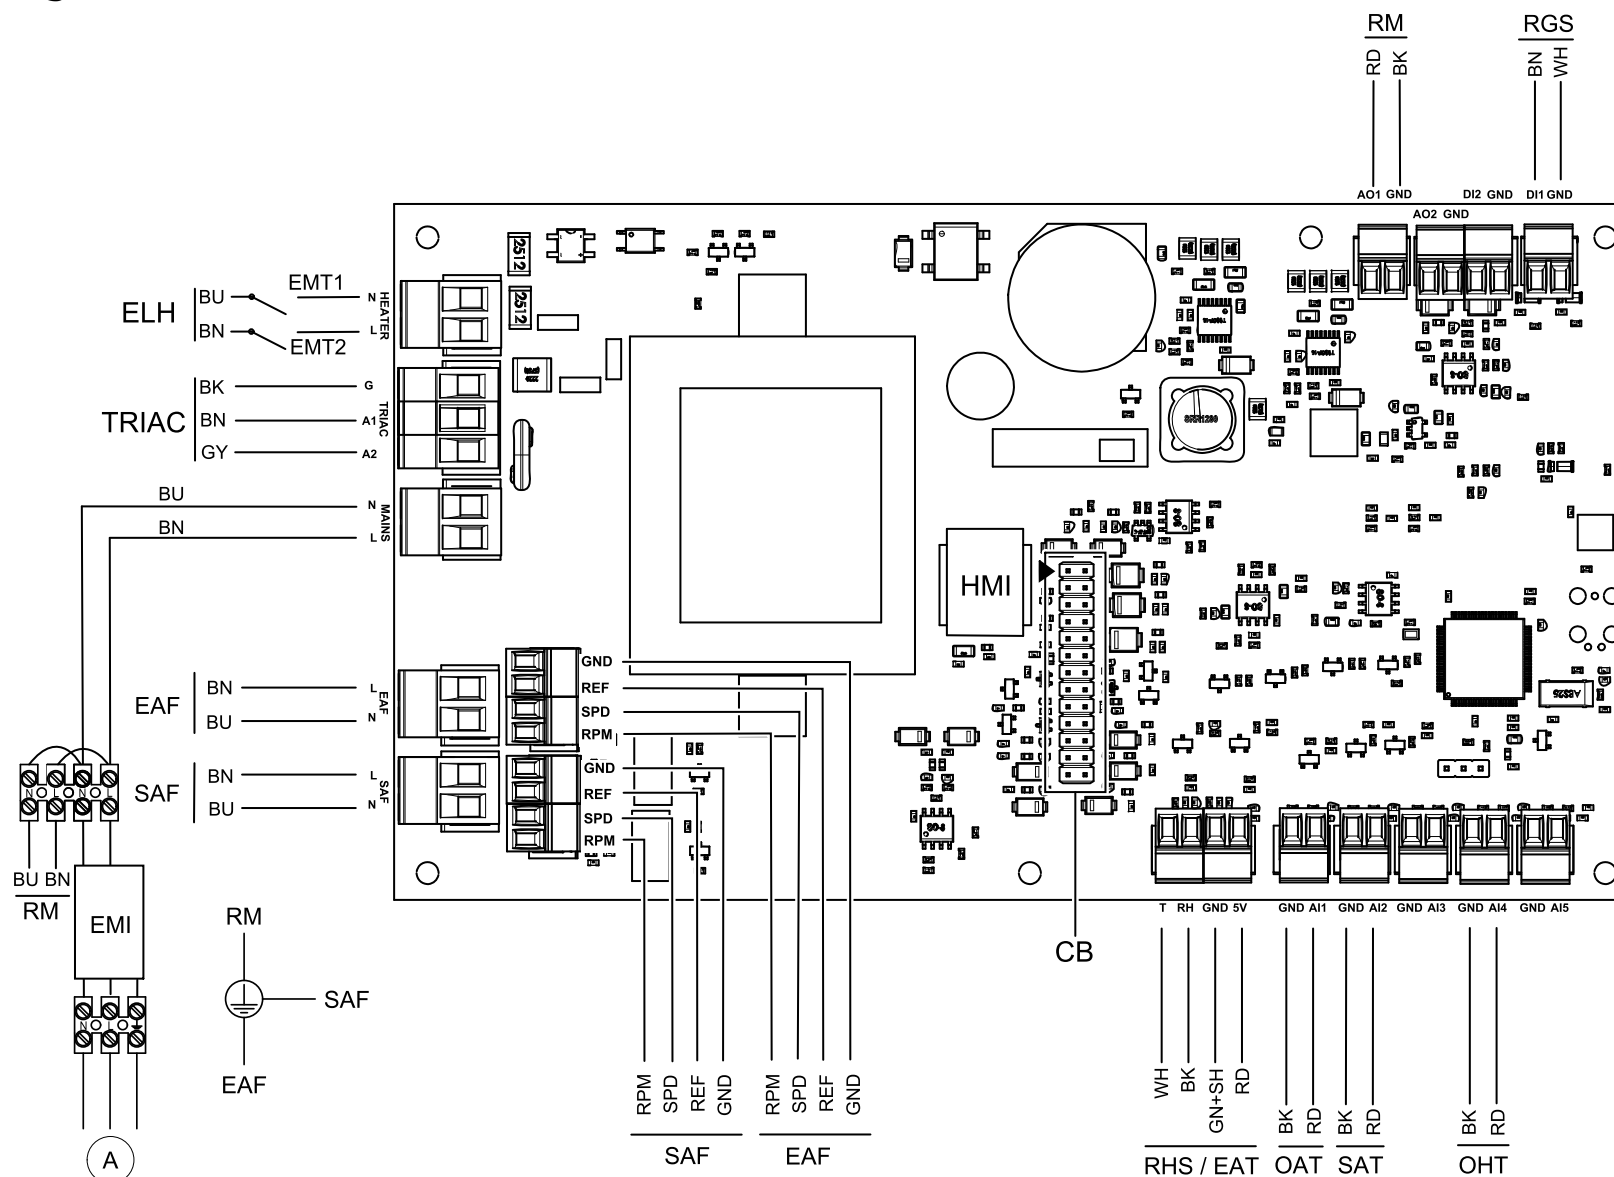

Einheiten mit Warmwasserheizung + Wasserkühlung

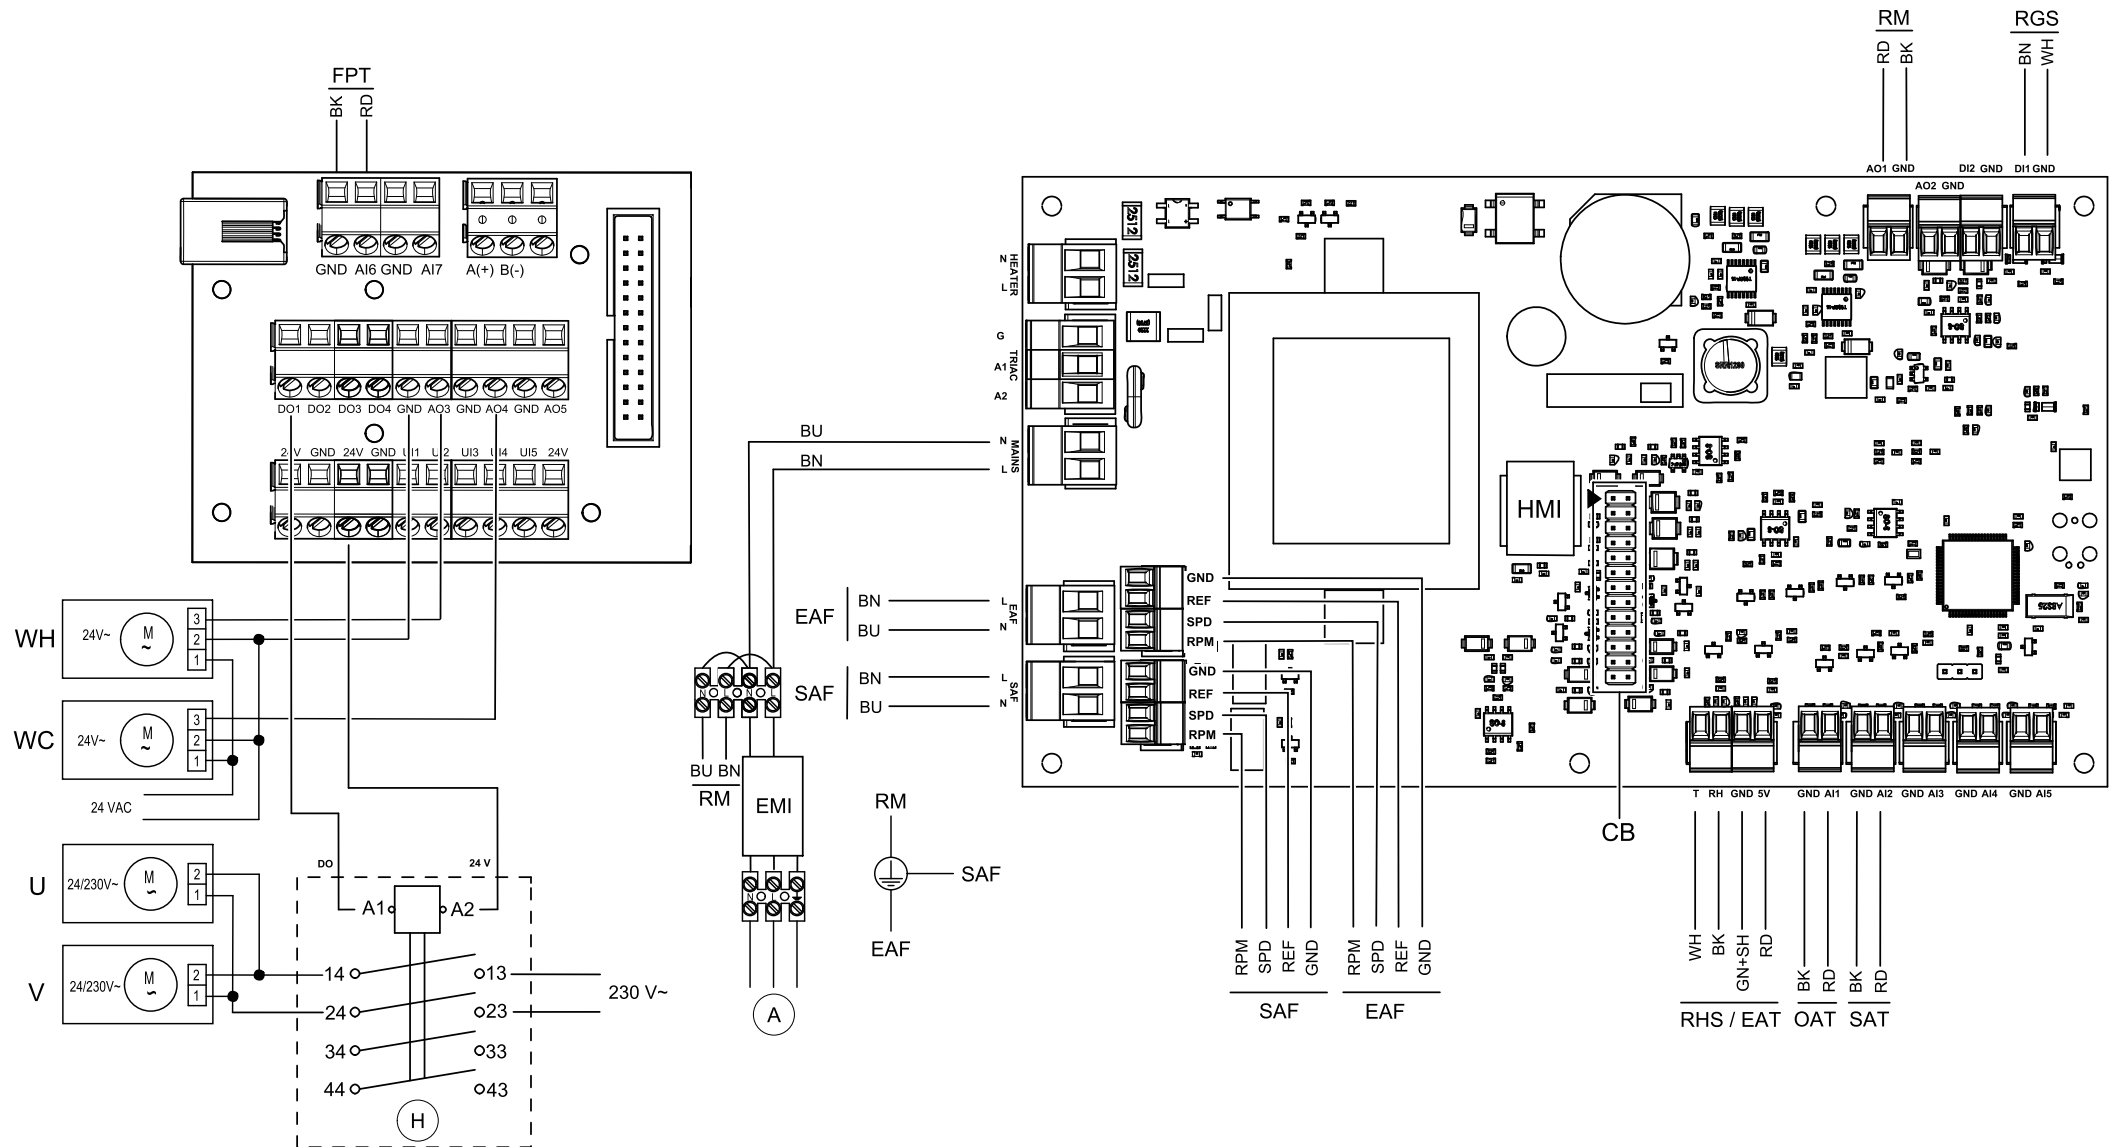

Symbol	Beschreibung
SAF	Zuluftventilator.
EAF	Abluftventilator.
SAT	Zulufttemperaturfühler. ¹
H	Schalterschütz (Ein/Aus-Schalter).
EMI	Elektromagnetischer Interferenzfilter für 230 V AC.
ELH	Elektrisches Nachheizregister.
CB	Anschluss an externe Anschlussplatine
OHT	Überhitzungsschutzsensor. ²
OAT	Außenluftfühler
FPS	Frostschutzsensor ³
RM	Rotormotor.
EMT2	Sicherheits-Temperaturbegrenzer, manuelle Zurücksetzung 120 °C (Normalerweise geschlossener Kontakt)
EMT1	Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatische Zurücksetzung 60 °C (normal geschlossener Kontakt)
RGS	Sensor Rotorüberwachung.
RHS/EAT	Relative Feuchtigkeit/Temperaturfühler Abluft.
A	Netzstromversorgung 230 V~.
WH	Wasserventilantrieb, Heizung. ⁴
WC	Wasserventilantrieb, Kühlung. ⁵
U	Klappenmotor Außenluft.
V	Klappenmotor Abluft.
BU	Blau.
BN	Braun.
BK	Schwarz.
RD	Rot.
YE	Gelb.
GY	Grau.

WH	Weiß.
GN	Grün.

- ¹ Für Wasser Heizung / Kühlung Batterie.
- ² Einheiten mit elektrischer Nachheizbatterie.
- ³ Für Wasserheizung Batterie.
- ⁴ Der Warmwasserbereiter kann an einen beliebigen freien Analogausgang (AO) entweder an der Anschlussplatine oder an der Hauptplatine angeschlossen und dann im HMI konfiguriert werden.
- ⁵ Wasserkühler kann an jeden freien Analogausgang (AO) entweder an der Anschlussplatine oder an der Hauptplatine angeschlossen und dann im HMI konfiguriert werden.