


Luftbehandlingsaggregat

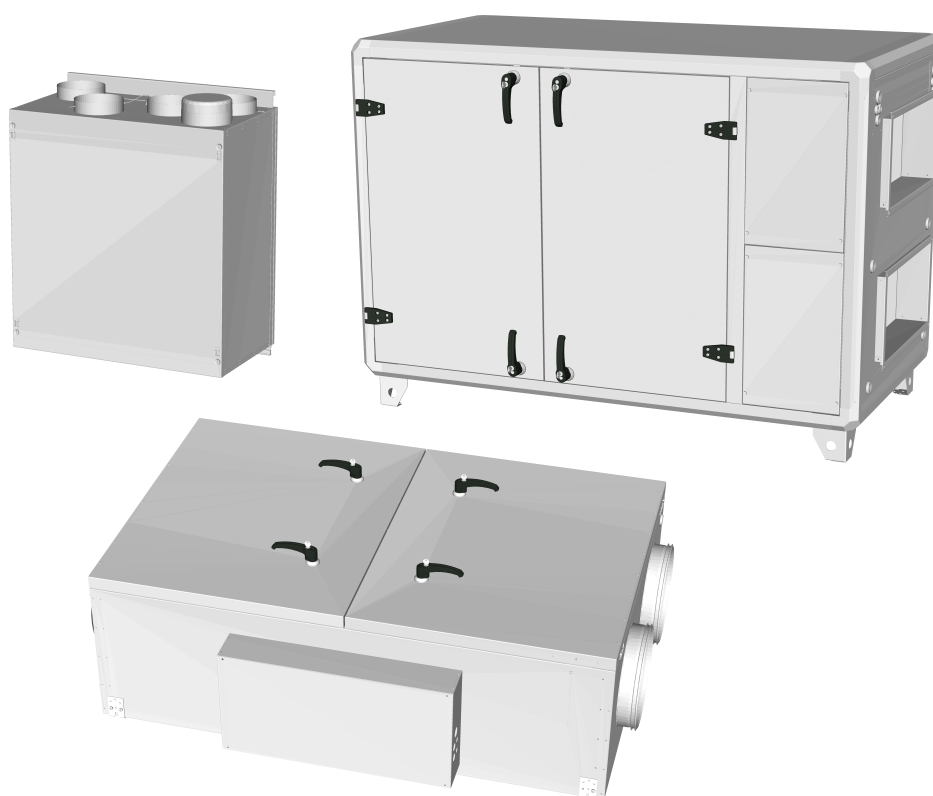

SV Servicebok

Innehåll

1 Garanti villkor	1
1.1 Garanti tid	1
1.2 Garanti innehåll	1
1.3 Allmänna Garanti begränsningar	1
1.4 Garanti begränsningar	1
1.5 Service villkor under Garanti tiden	1
1.6 Åtgärder när fel upptäcks	2
2 Underhållsintervall	2
3 Servicebok	3
4 Servicejournal	5

1 Garanti villkor

1.1 Garanti tid

Produkten har två (2) års garanti räknat från inköpsdagen.

1.2 Garanti innehåll

Garantin omfattar under garantitiden uppkomna fel, vilka anmälts till tillverkaren, eller konstaterats av garantigivaren eller garantigivarens företrädare, och som avser konstruktions-, tillverknings- eller materialfelsamt följdfel som uppkommit på själva produkten. De ovannämnda felen repareras genom att produkten görs funktionsduglig.

1.3 Allmänna Garantibegränsningar

Garantigivarens ansvar är begränsat enligt dessa garanti villkor och garantin täcker inte egendoms- eller personskador. Muntliga löften utöver detta garantiavtal är inte bindande för garantigivaren.

1.4 Garantibegränsningar

Denna garanti ges under förutsättning att produkten används på normalt sätt eller under jämförbara omständigheter för avsett ändamål, och att anvisningarna för användning följs. Garantin omfattar inte nedanstående.

- Transport av produkten
- Om produkten används vårdslöst eller överbelastas
- Om användaren inte följer anvisningar rörande montering, användning, underhåll och skötsel
- Felaktig montering av produkten eller felaktig placering på användningsplatsen
- Omständigheter som inte beror på garantigivaren, till exempel för stora spänningsvariationer, åsknedslag och brand eller andra olycksfall
- Reparationer, underhåll eller konstruktionsändringar som gjorts av icke auktoriserad part
- Garantin omfattar inte heller ur funktionssynpunkt betydelselösa fel, till exempel repor på ytan
- Delar, som genom hantering eller normalt slitage är utsatta för större felrisk än normalt, till exempel lampor, glas-, porslins-, pappers- och plastdelar samt säkringar, omfattas inte av garantin
- Garantin omfattar inte inställningar, information om användning, skötsel, service eller rengöring som normalt beskrivs i anvisningarna för användning eller arbeten som orsakas av att användaren undanlåtit att beakta varnings- eller installationsanvisningar, eller utredning av sådant.

1.5 Service villkor under Garantitiden

Den auktoriserade servicepartnern debiterar inte kunden för reparationer, utbytta delar, reparationsarbeten, för reparationen nödvändiga transporter eller resekostnader som faller inom garantin.

Detta förutsätter dock

- att de defekta delarna överlämnas till den auktoriserade servicepartnern
- att reparationen påbörjas och arbetet utförs under normal arbetstid. För brådskande reparationer, eller reparationer som utförs utanför normal arbetstid, har den auktoriserade servicepartnern rätt att debitera extra kostnader. Om felen kan orsaka risk för hälsa eller avsevärda ekonomiska skador repareras dock felen omedelbart utan extra debitering
- att man för reparation av produkten eller utbyte av felaktiga delar kan använda servicebil eller allmänna trafikmedel som går enligt tidtabell (som allmänna trafikmedel betraktas inte båtar, flygplan eller snöfordon)

- att demonterings- och monteringskostnader för utrustning som är fast monterad på användningsplatsen inte kan anses vara onormala.

1.6 Åtgärder när fel upptäcks

När ett fel upptäcks ska kunden utan dröjsmål anmäla det till inköpsstället eller till auktoriserad servicepartner. Ange vilken produkt (produktmodell, typbeteckning i garantikortet eller på typskylten, serienummer) det gäller, felets typ så noggrant som möjligt, samt de omständigheter under vilket felet uppstått. Om det finns risk för att aggregatet orsakar följdskador i miljön, ska detta omedelbart förebyggas. En förutsättning för att garantin ska gälla är att tillverkaren eller tillverkarens representant före reparation får tillfälle att besiktiga de fel som anges i garantianspråket. En förutsättning för garantireparation är också att kunden tillfredsställande kan visa att garantin är giltig (= inköpskvitto). Efter att garantitiden gått ut är garantianspråk, som inte gjorts skriftligen före garantitidens utgång, inte giltiga.

2 Underhållsintervall

Tabellen nedan visar rekommenderade underhållsintervall för aggregatet och dess installation. För att säkerställa lång livslängd samt gällande garanti för aggregatet ska underhåll utföras enligt nedan rekommendationer samt att de utförs enligt drift och underhållsinstruktionerna för aggregatet i fråga.

Tabell 1: Rekommenderade underhållsintervall

Typ av underhåll	Var 3:e månad	Var 6:e månad	Var 9:e månad	1 gång per år	Vid behov
Byte av filter	(X) ¹	X	(X) ¹	(X) ¹	
Rengöring av värmexlare				X	
Rengöring av fläktar				X	
Rengöring av frånlufts- samt tilluftsdon					X
Rengöring av uteluftintag				X	
Rengöring av kanalsystem					X ²

1. Avhängit av föroreningsgraden vid installationsplatsen
2. Eller enligt lokala regler och föreskrifter

3 Servicebok

Typ av underhåll	Service 1	Service 2	Service 3	Service 4	Service 5
Byte av filter					
Rengöring av värmeväxlare					
Rengöring av fläktar					
Rengöring av frånlufts- samt tilluftsdon					
Rengöring av uteluftintag					
Rengöring av kanalsystem					
Datum, Företagsnamn, och Signatur	_____	_____	_____	_____	_____

Typ av underhåll	Service 6	Service 7	Service 8	Service 9	Service 10
Byte av filter					
Rengöring av värmeväxlare					
Rengöring av fläktar					
Rengöring av frånlufts- samt tilluftsdon					
Rengöring av uteluftintag					
Rengöring av kanalsystem					
Datum, Företagsnamn, och Signatur	_____	_____	_____	_____	_____

Typ av underhåll	Service 11	Service 12	Service 13	Service 14	Service 15
Byte av filter					
Rengöring av värmeväxlare					
Rengöring av fläktar					
Rengöring av frånlufts- samt tilluftsdon					
Rengöring av uteluftintag					
Rengöring av kanalsystem					
Datum, Företagsnamn, och Signatur	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Typ av underhåll	Service 16	Service 17	Service 18	Service 19	Service 20
Byte av filter					
Rengöring av värmeväxlare					
Rengöring av fläktar					
Rengöring av frånlufts- samt tilluftsdon					
Rengöring av uteluftintag					
Rengöring av kanalsystem					
Datum, Företagsnamn, och Signatur	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vidta ändringar och förbättringar av innehållet i denna handbok.



Systemair AB
Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg

Tel 0222 440 00

Fax 0222 440 99

www.systemair.com