


# SC 700-1100-1600-2500

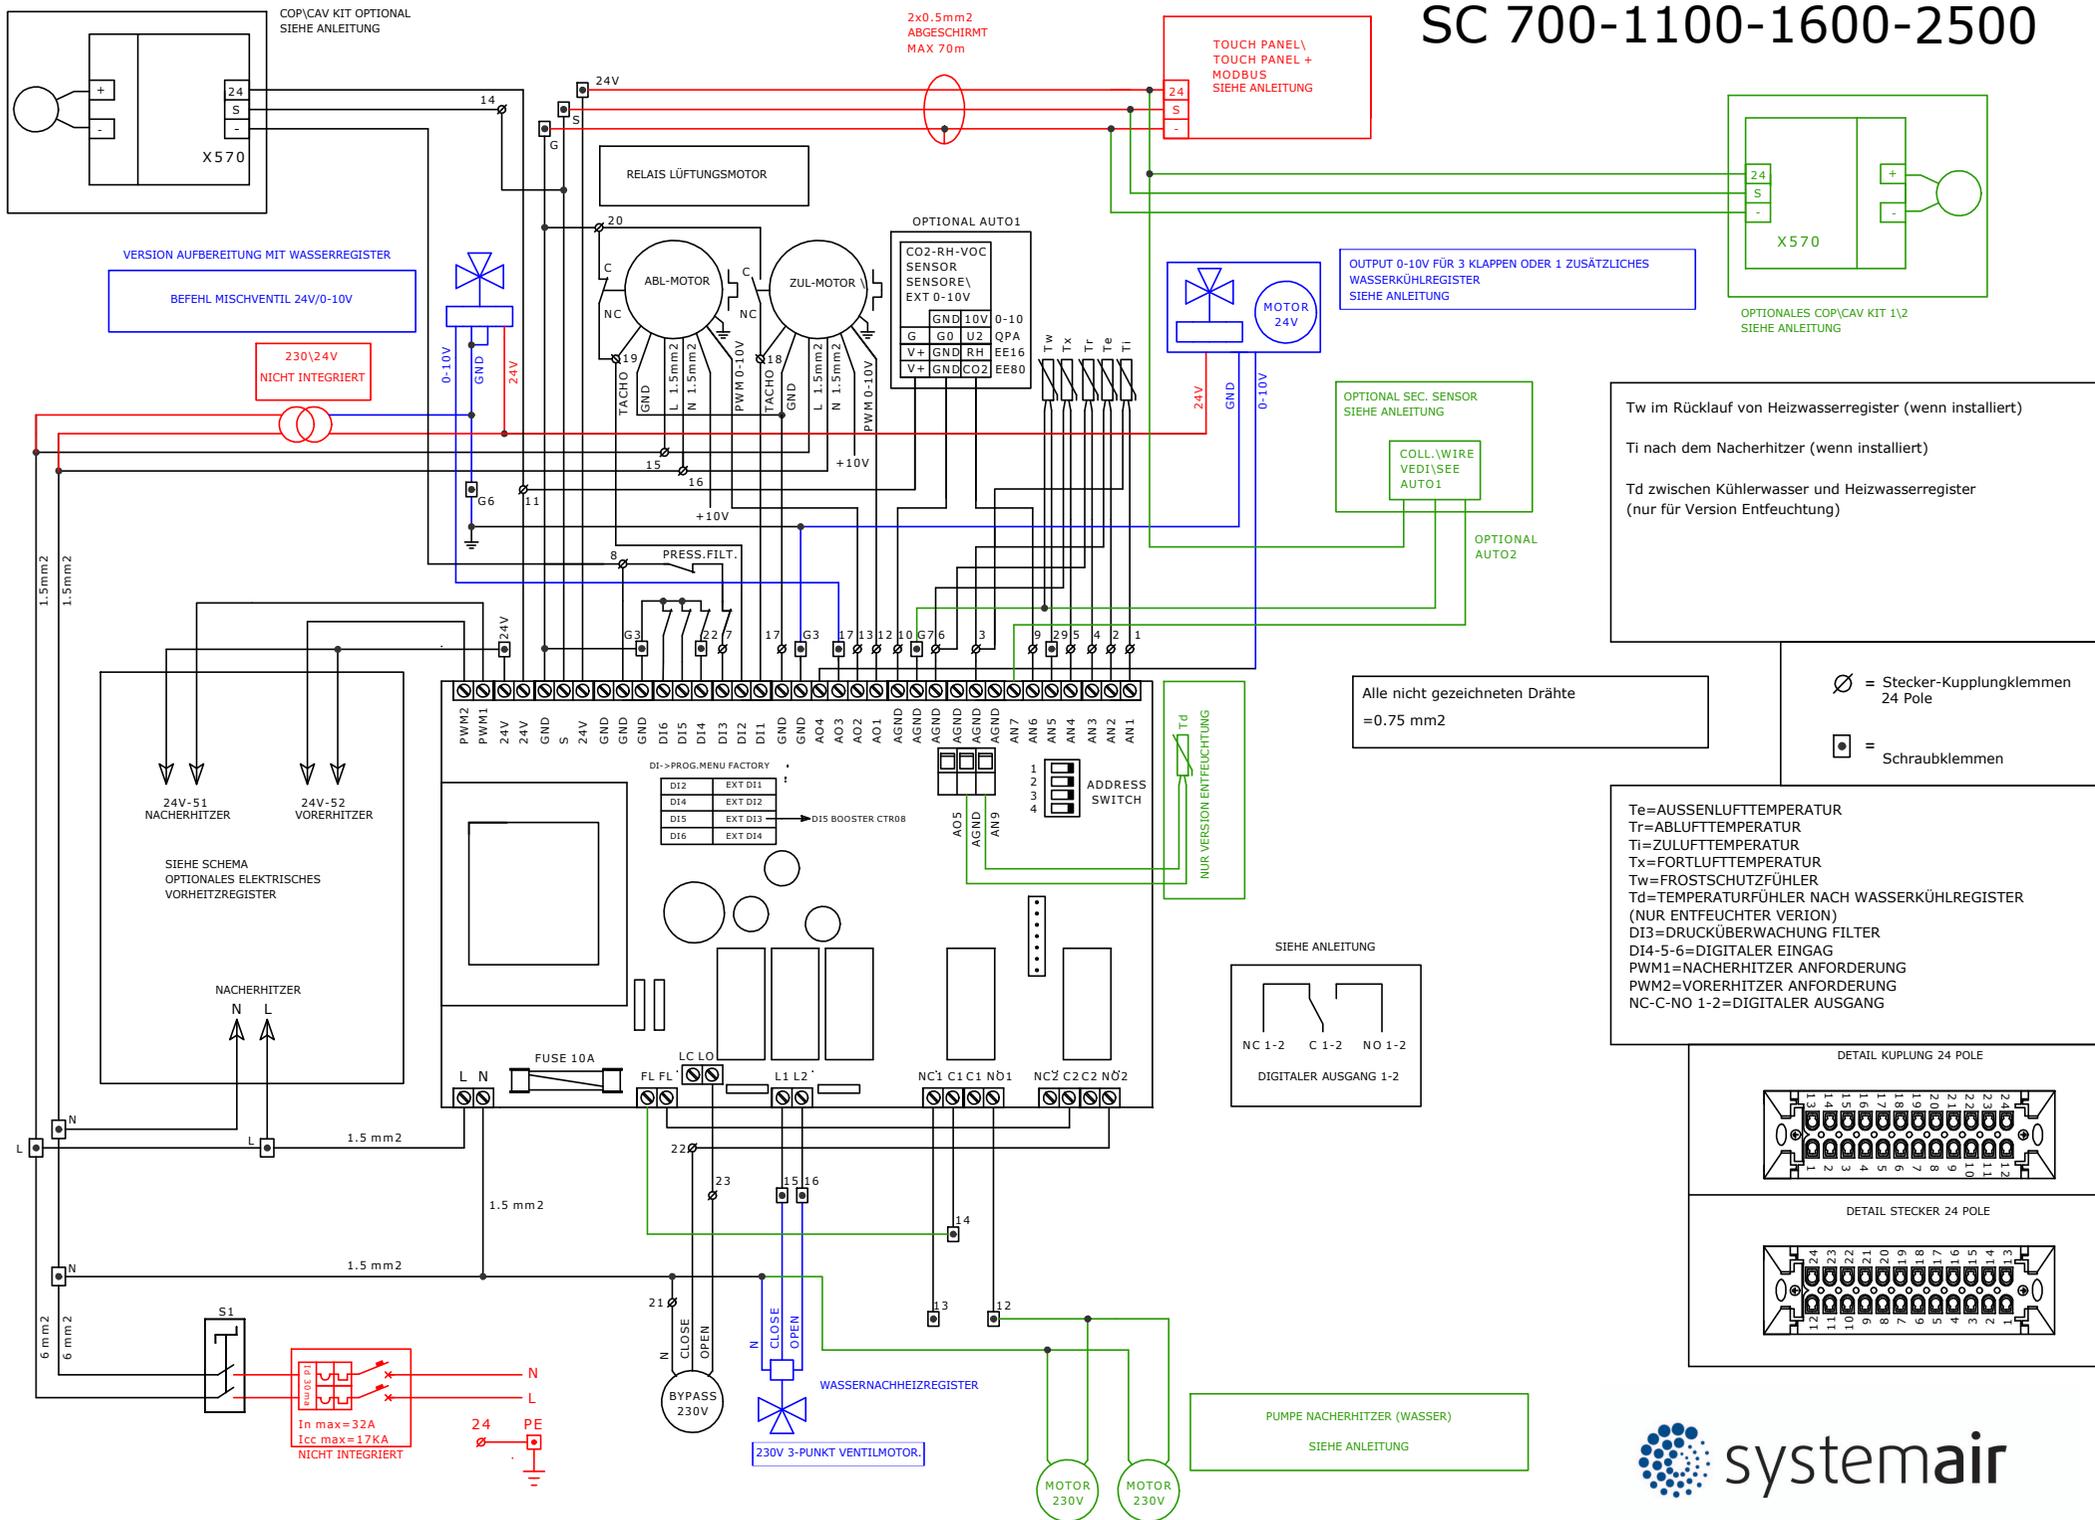

Tw im Rücklauf von Heizwasserregister (wenn installiert)  
 Ti nach dem Nacherhitzer (wenn installiert)  
 Td zwischen Kühlerwasser und Heizwasserregister (nur für Version Entfeuchtung)

Alle nicht gezeichneten Drähte = 0.75 mm<sup>2</sup>

⊘ = Stecker-Kupplungsklemmen 24 Pole  
 □ = Schraubklemmen

Te=AUSSENLUFTTEMPERATUR  
 Tr=ABLUFTTEMPERATUR  
 Ti=ZULUFTTEMPERATUR  
 Tx=FORTLUFTTEMPERATUR  
 Tw=FROSTSCHUTZFÜHLER  
 Td=TEMPERATURFÜHLER NACH WASSERKÜHLREGISTER (NUR ENTFEUCHTER VERION)  
 DI3=DRUCKÜBERWACHUNG FILTER  
 DI4-5-6=DIGITALER EINGANG  
 PWM1=NACHERHITZER ANFORDERUNG  
 PWM2=VORERHITZER ANFORDERUNG  
 NC-C-NO 1-2=DIGITALER AUSGANG

