

Montaż i podłączenie

Montaż

Kurtynę powietrzną montuje się poziomo z kratką nadmuchową skierowaną w dół, tak blisko drzwi, jest to możliwe. Ponieważ urządzenie ma zabezpieczać komory chłodnicze lub mroźnicze, należy je zamontować poza przestrzeń klimatyzowaną. Zazwyczaj urządzenie wymaga ustawienia pod kątem w stosunku do chłodni, aby zapobiec wdmuchiwanemu gorącemu powietrzu. W celu zabezpieczenia szerszych drzwi, można zamontować kilka urządzeń obok siebie.


Przyłącze

Urządzenie jest wyposażone w zakończony wtyczką kabel o długości 1,8 m oraz gniazda ułatwiające szeregowe łączenie wielu urządzeń. Urządzenia należy wyposażyć w ADACR.



Sterowanie

ADACR, 5-stopniowy regulator prędkości wentylatora
ADACR to zestaw regulacyjno-podłączeniowy, złożony z 5-stopniowego regulatora prędkości wentylatora, przewodu elastycznego i wtyczki z uziemieniem. Sterowanie maks. 7-9 urządzeniami (maks. 7 urządzeń przy 60 Hz). Maks. prąd: 5 A. Wymiary: 200x105x105 mm. IP30.

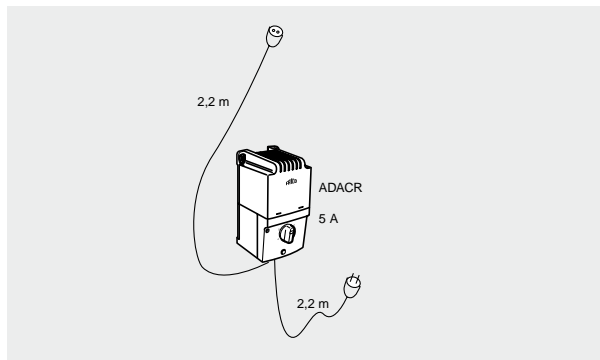

Schematy połączeń

Schemat połączeń wewnętrznych

