



Standard configuration

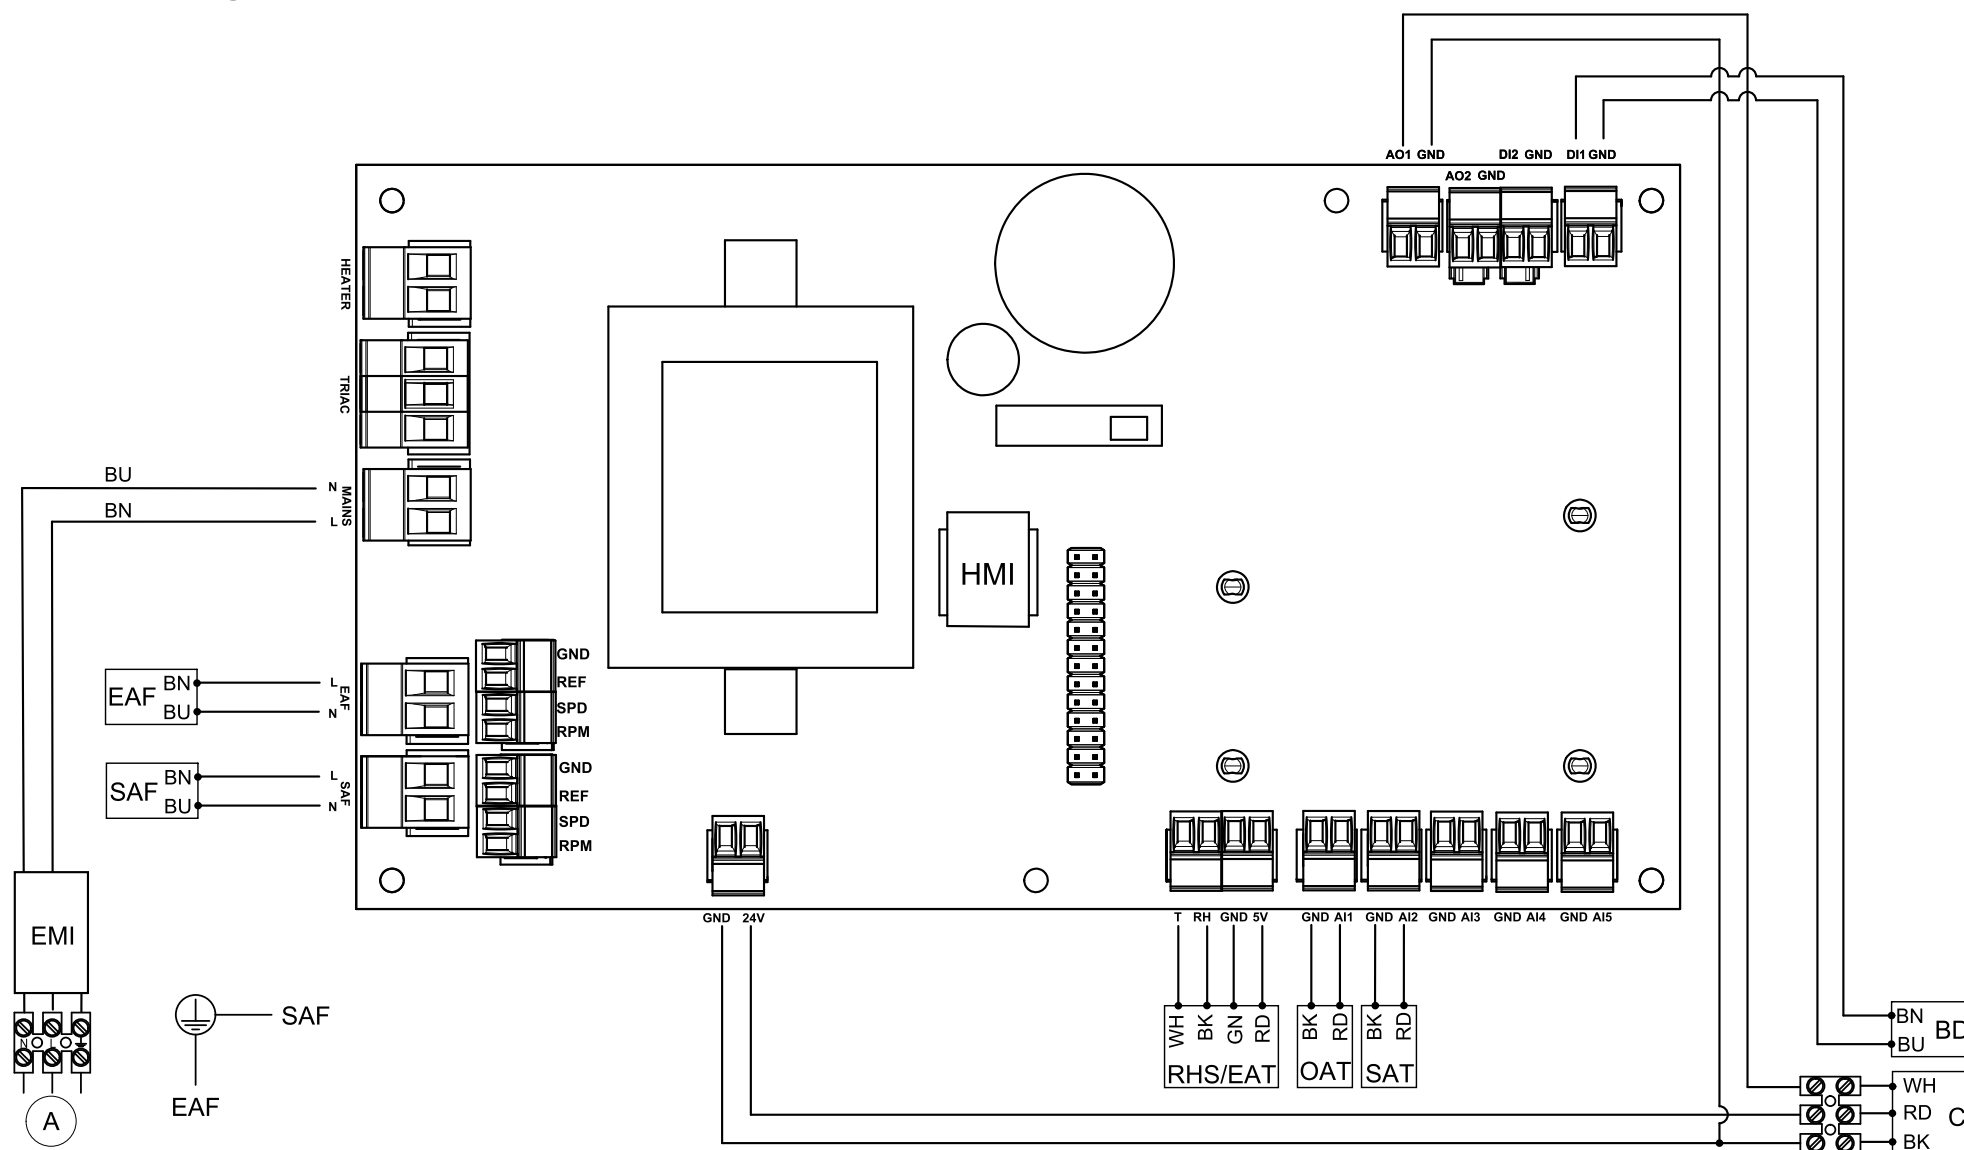


Units with electrical reheater

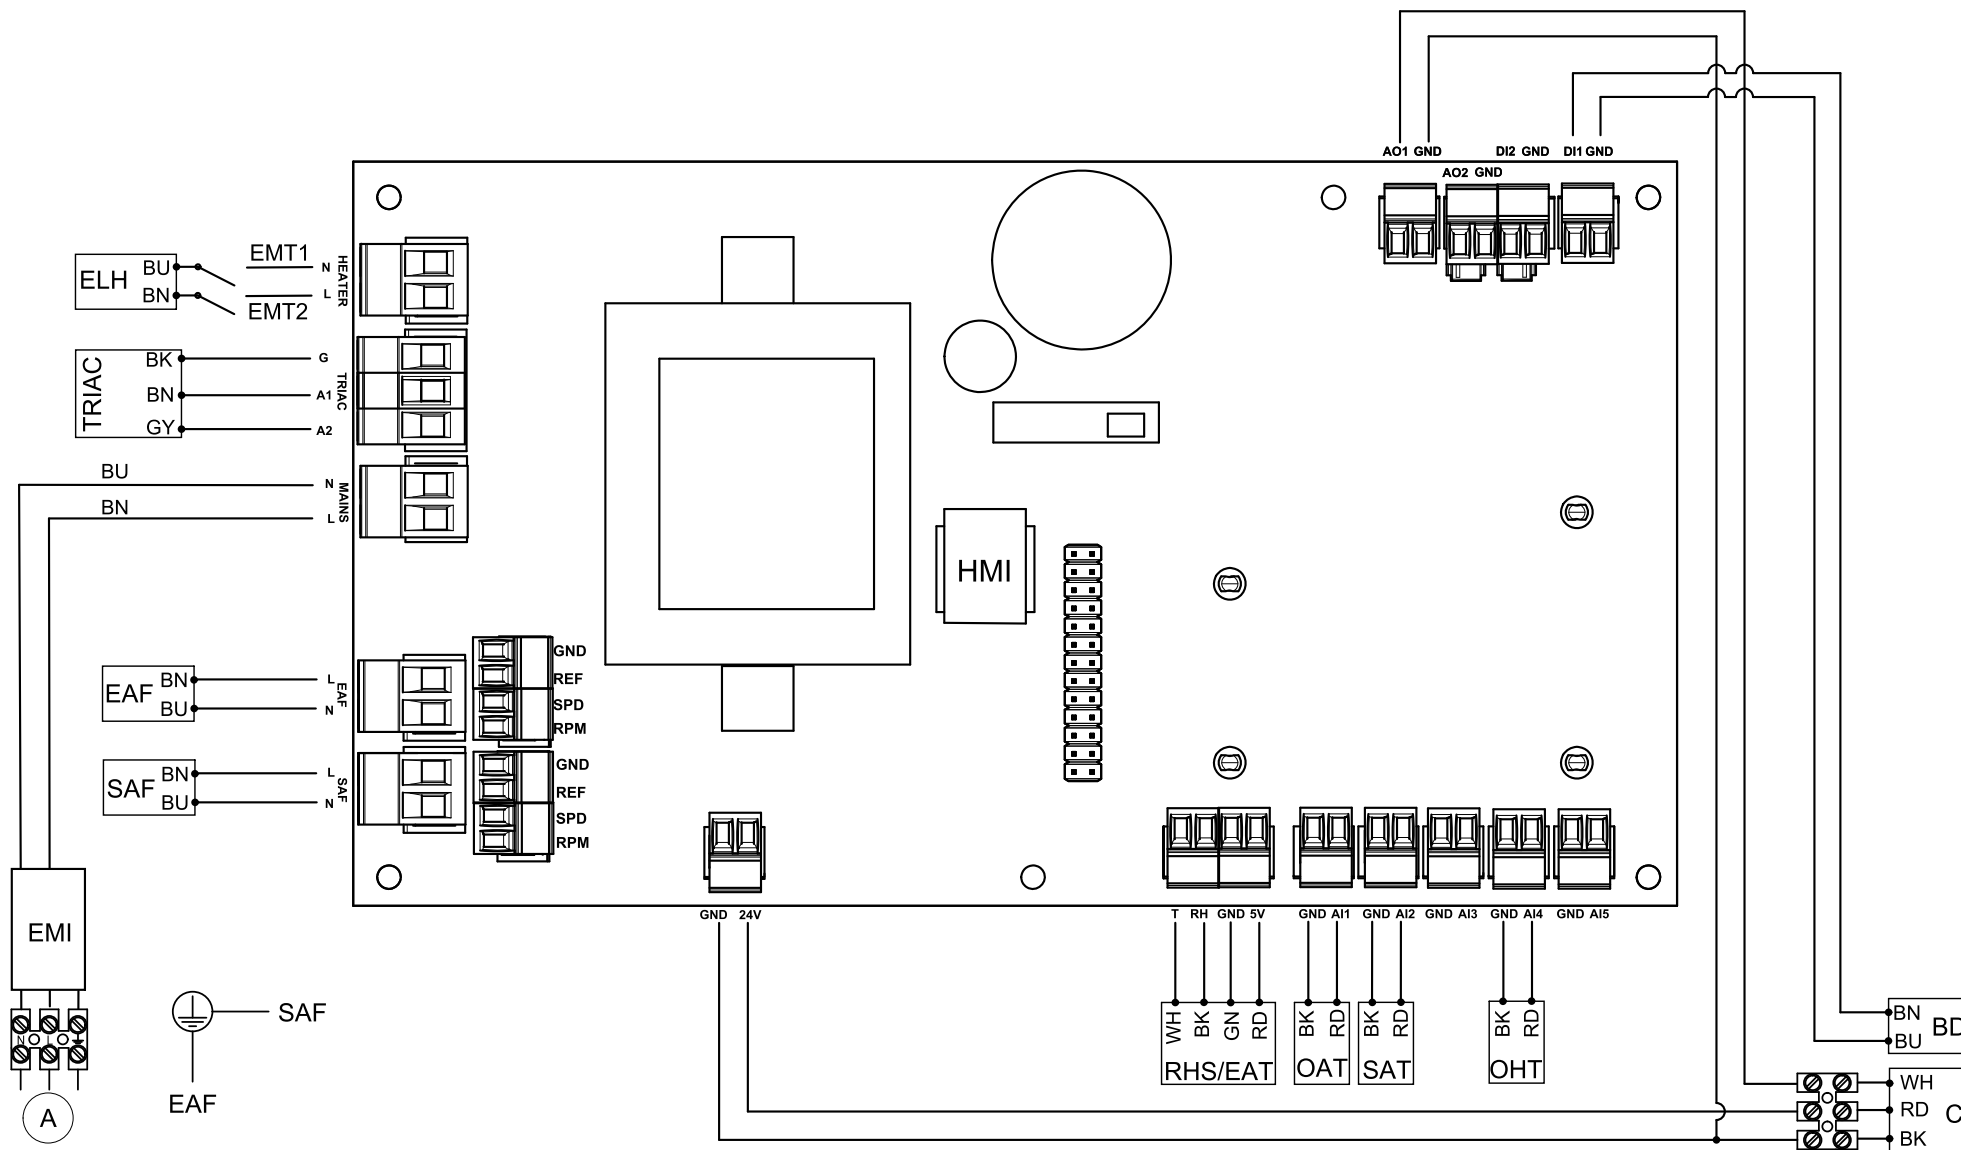


Symbol	Description
SAF	Supply air fan.
EAF	Extract air fan.
SAT	Supply air temperature sensor.
ECT	Extra controller temperature sensor
EMI	Electromagnetic interference filter for 230 V AC.
HMI	Integrated control panel
ELH	Electrical heater battery.
OHT	Overheat protection sensor. ¹
OAT	Outdoor air sensor.
EMT2	Emergency thermostat, manual reset 120°C (normally closed contact)
EMT1	Emergency thermostat, automatic reset 60°C (normally closed contact)
RHS/EAT	Internal relative humidity/Extract air temperature sensor.
C	Motor control (bypass damper).
BD	Damper signal
A	Mains supply 230 V~.
BU	Blue.
BN	Brown.
BK	Black.
RD	Red.
YE	Yellow.
GY	Gray.
WH	White.
GN	Green.

¹ Units with electrical re-heater battery.

Standardkonfiguration

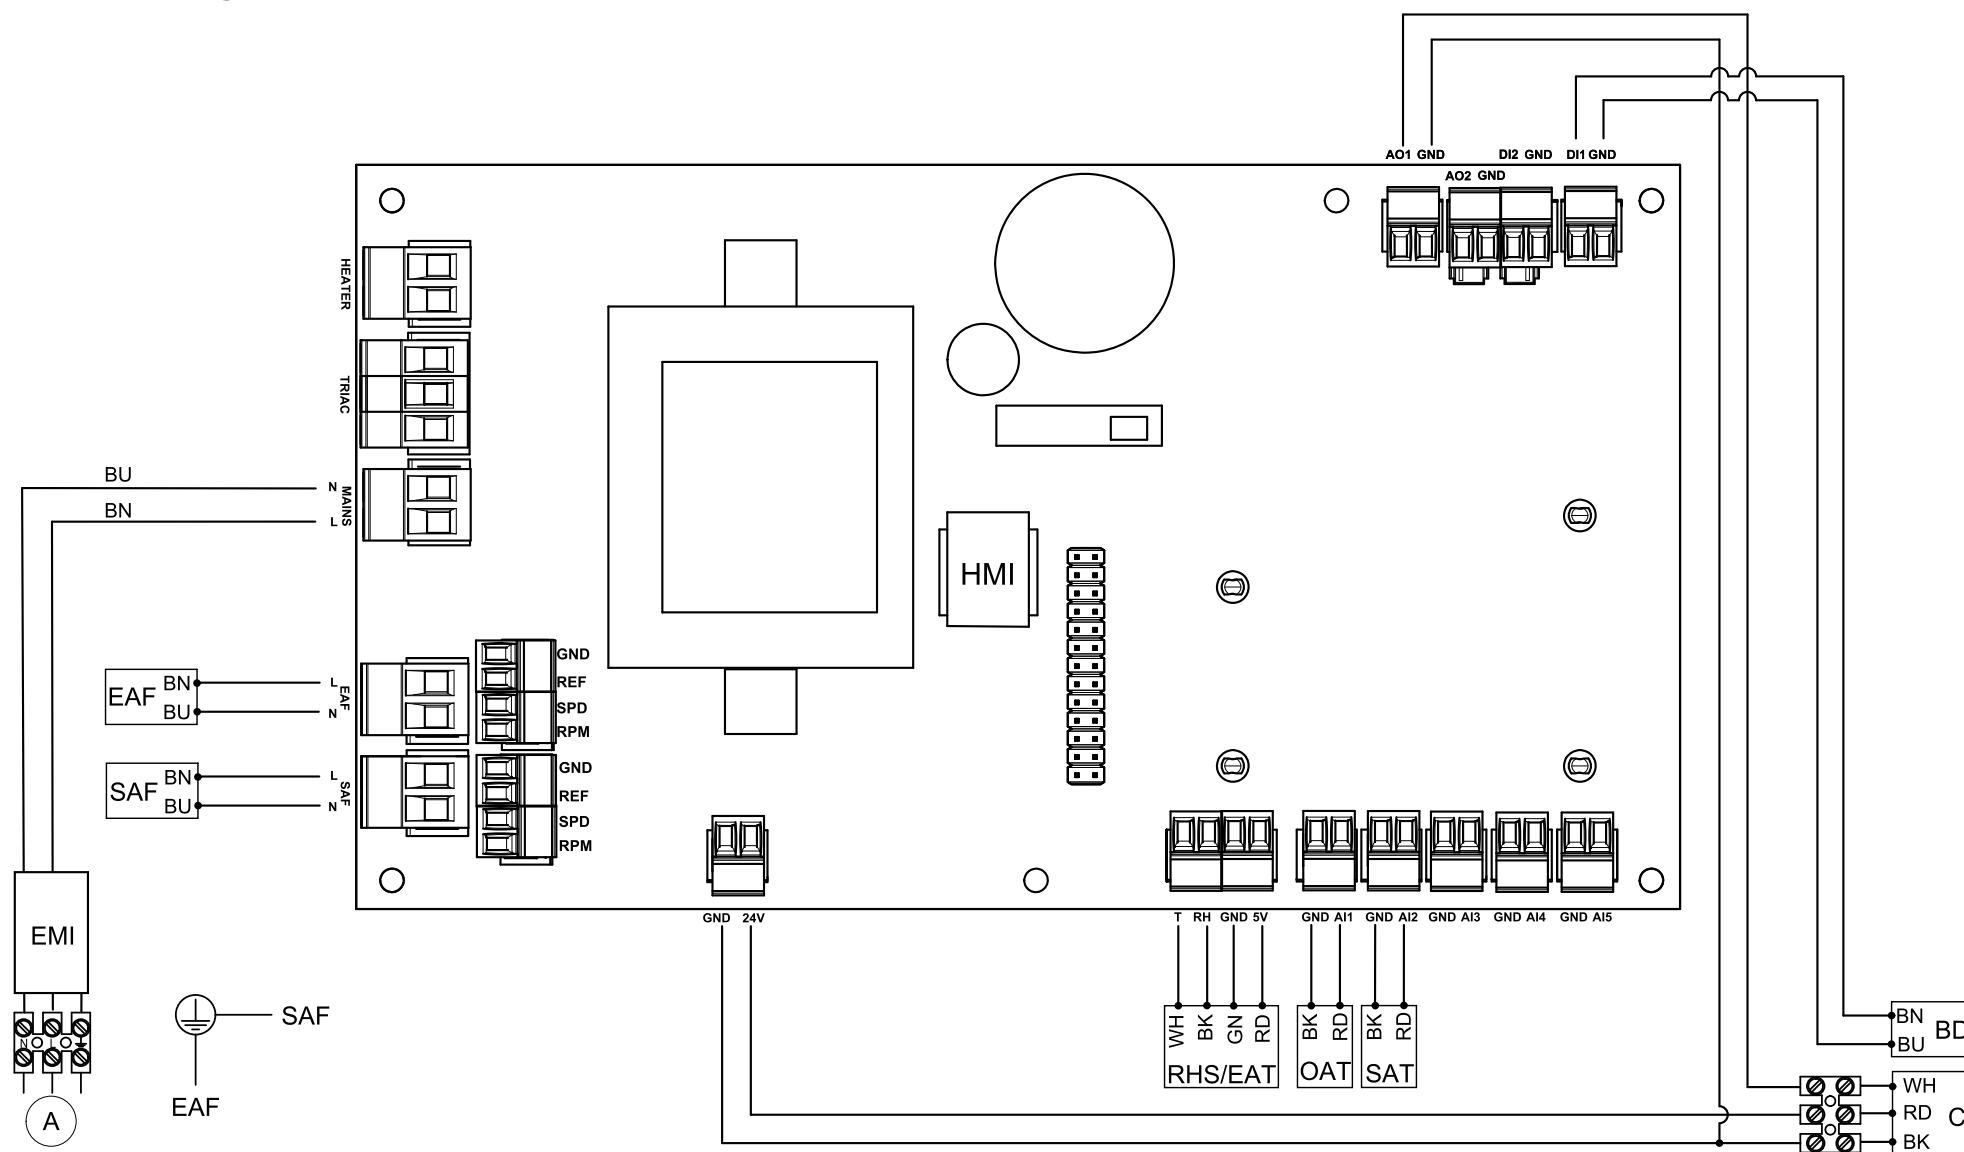


Enheter med elektriskt eftervärmare

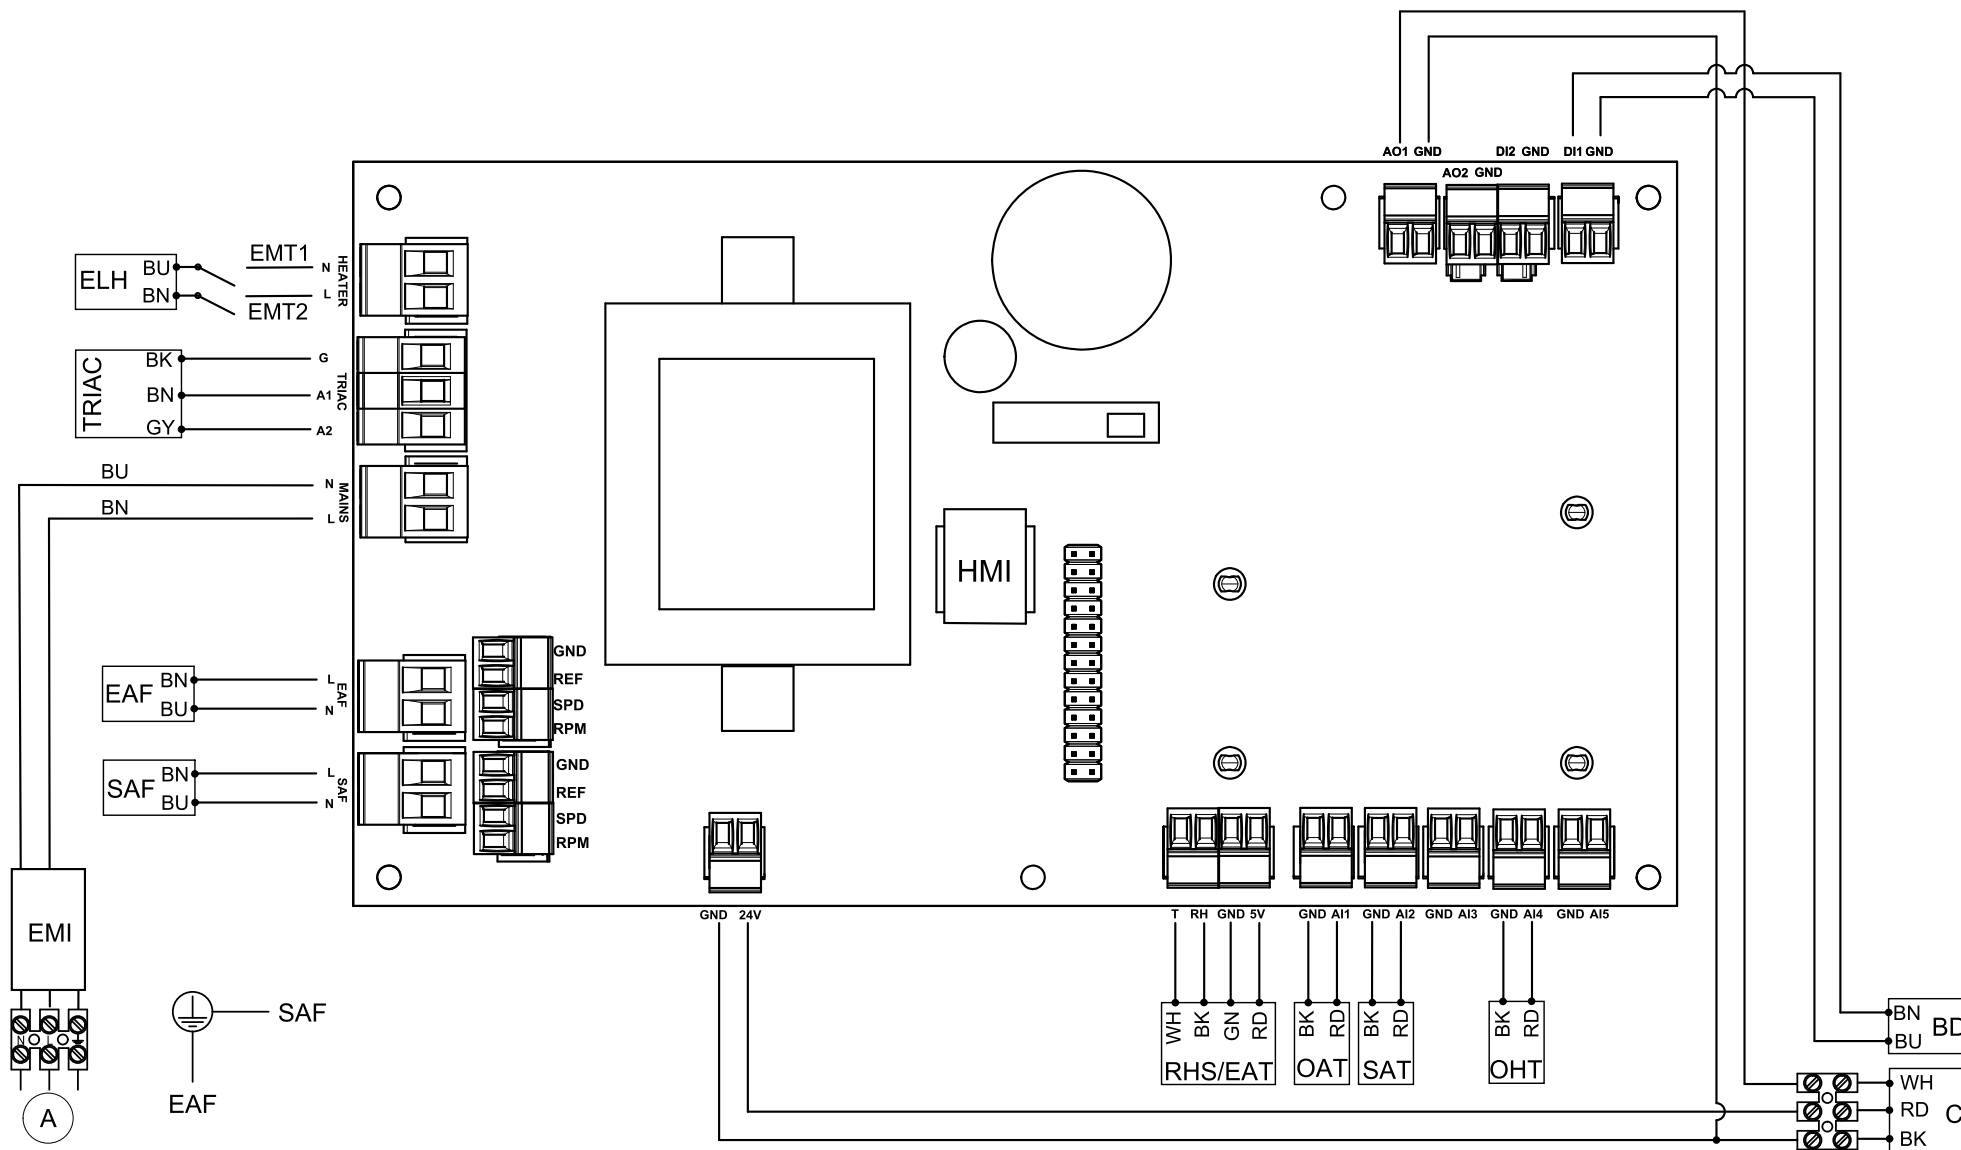


Symbol	Beskrivning
SAF	Tilluftsfläkt.
EAF	Frånluftsfläkt.
SAT	Givare för tilluftstemperatur.
ECT	Extra regulator temperaturgivare
EMI	Elektromagnetiskt interferensfilter för 230 V AC.
HMI	Integrerad kontrollskåp
ELH	Elektriskt värmeelementsbatteri.
OHT	Givare för överhettningsskydd. ¹
OAT	Uteluftsgivare.
EMT2	termostat, nödlägestermostat manuell återställning till 120 °C (normalt stängd kontakt).
EMT1	nödlägestermostat, automatisk återställning till 60 °C (normalt stängd kontakt).
RHS/EAT	Intern relativ fuktighet/Temperaturgivare för frånluft.
C	Motorstyrning (bypass-spjäll).
BD	Spjällsignal
A	Nätmatning 230 V~.
BU	Blå.
BN	Brun.
BK	Svart.
RD	Röd.
YE	Gul.
GY	Grå.
WH	Vit.
GN	Grön.

¹ Enheter med elektriskt eftervärmningsbatteri.

Standardkonfiguration

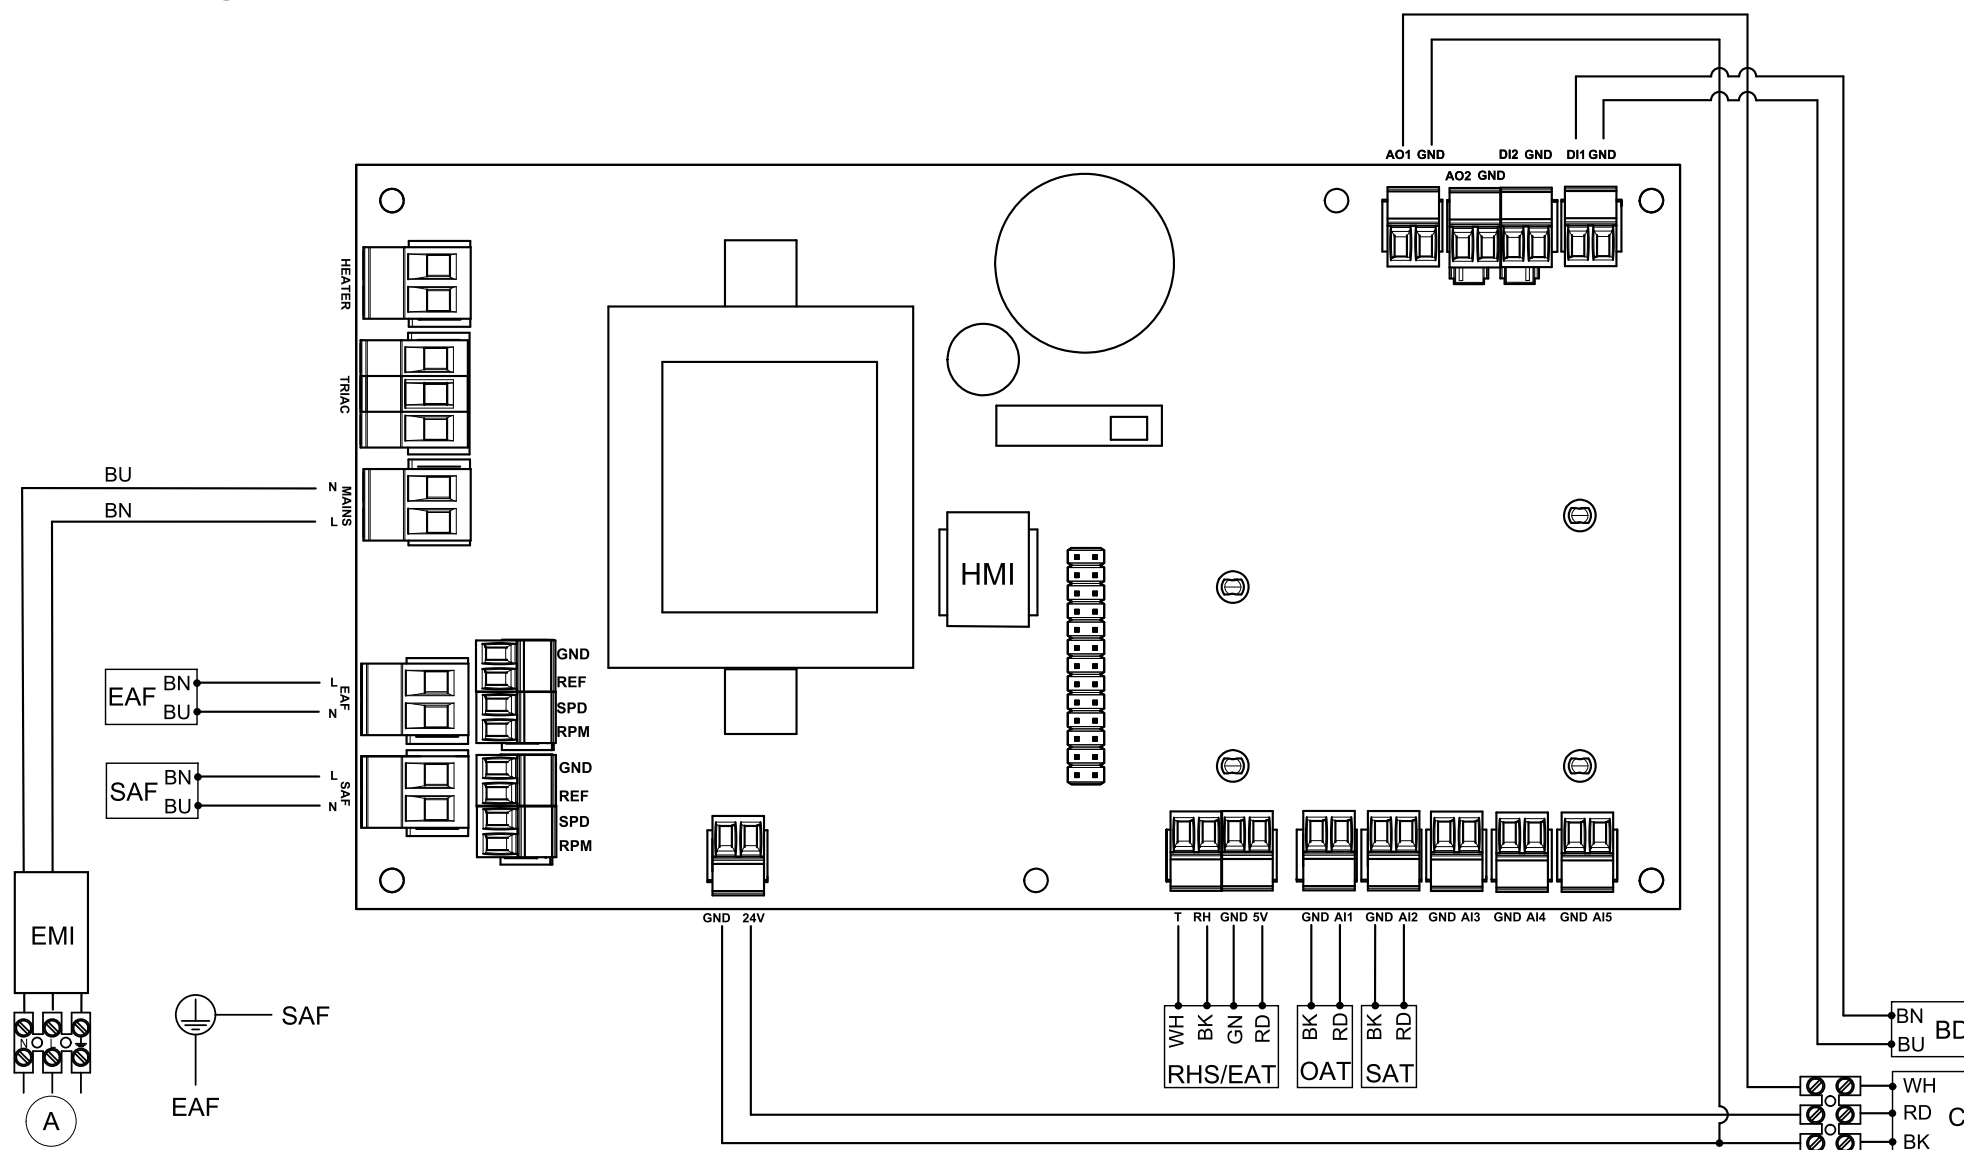


Einheiten mit elektrischer Nacherhitzer

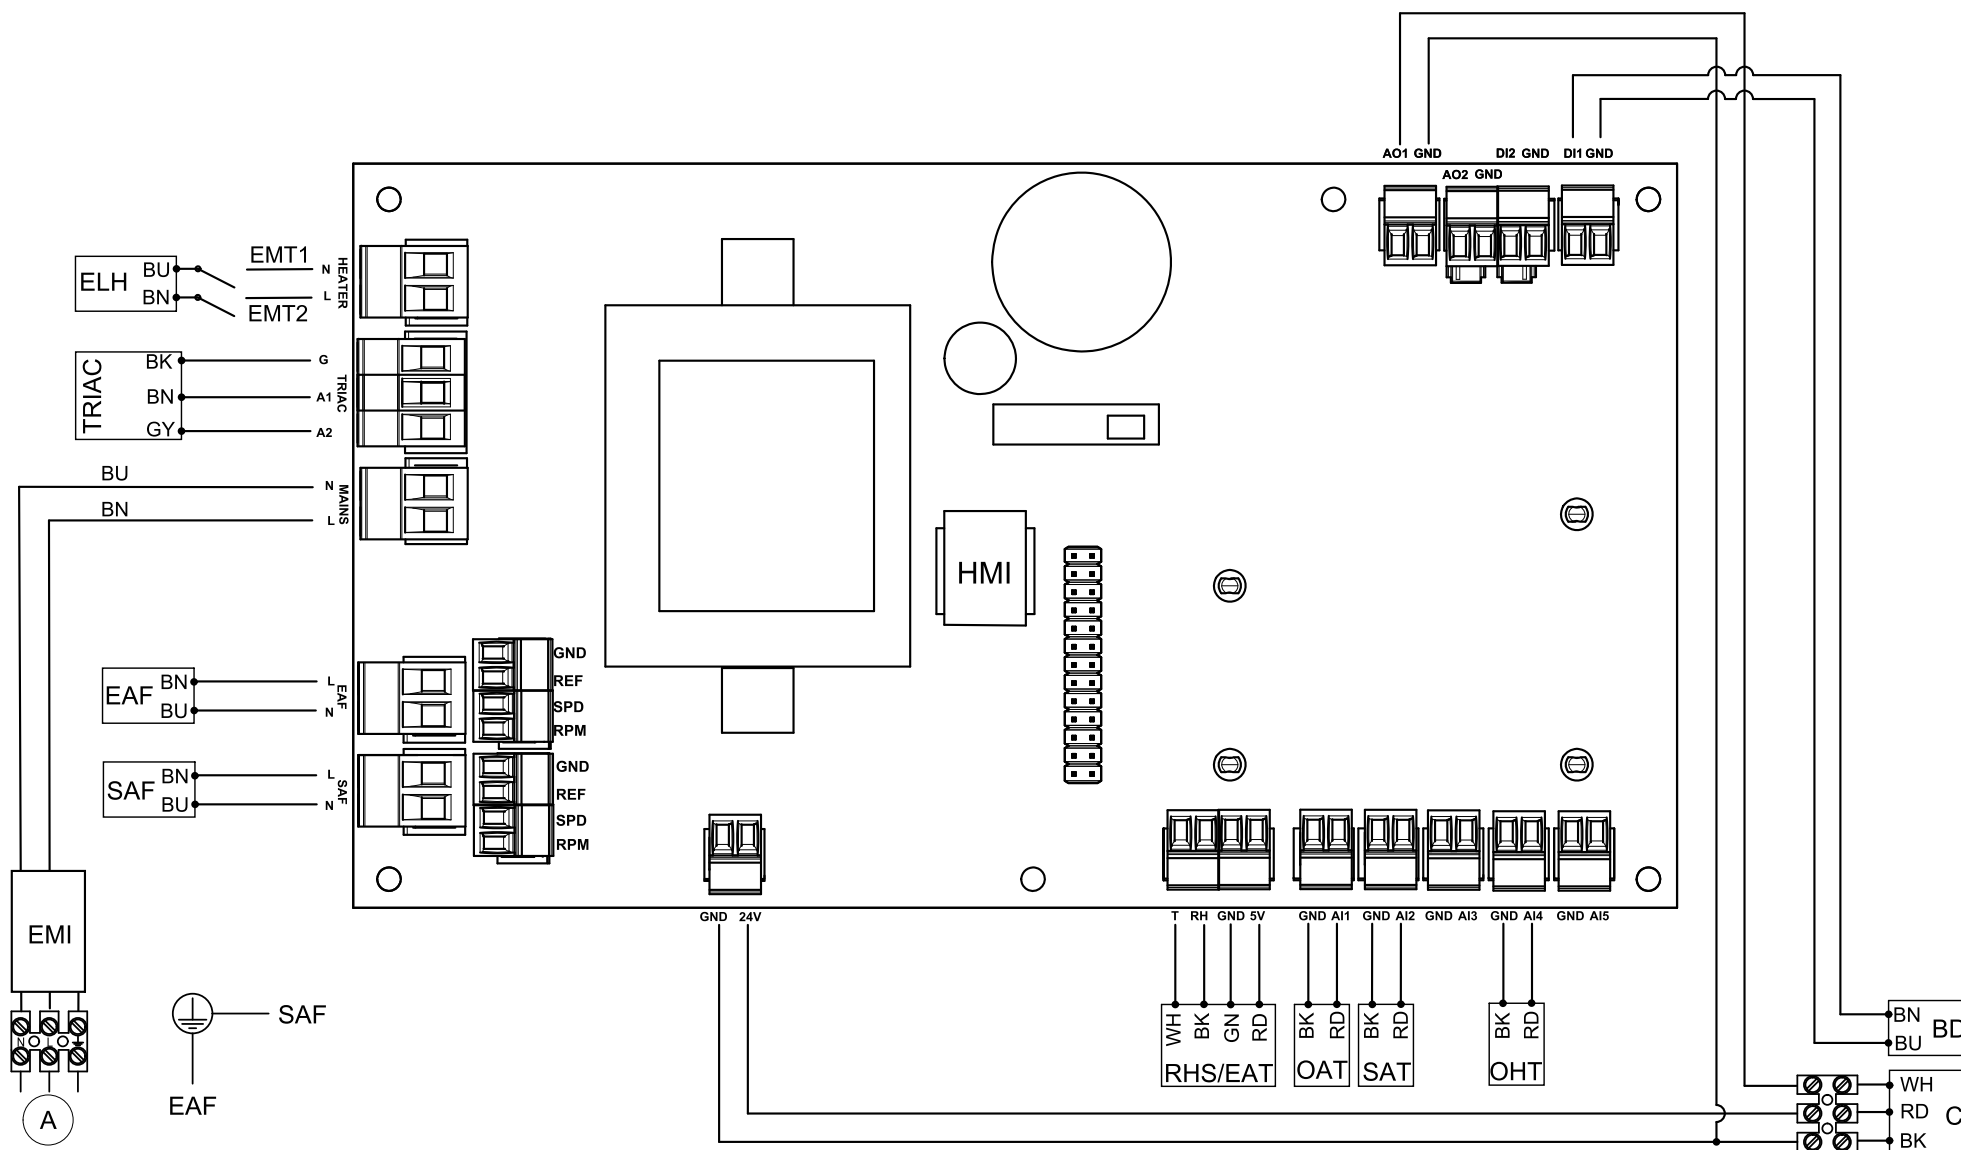


Symbol	Beschreibung
SAF	Zuluftventilator.
EAF	Abluftventilator.
SAT	Zulufttemperaturfühler.
ECT	Zusätzlicher Regler-Temperaturfühler
EMI	Elektromagnetischer Interferenzfilter für 230 V AC.
HMI	Integrierte Bedientafel
ELH	Elektrisches Heizregister
OHT	Überhitzungsschutzsensor. ¹
OAT	Außenluftfühler
EMT2	Sicherheits-Temperaturbegrenzer, manuelle Zurücksetzung 120 °C (Normalerweise geschlossener Kontakt)
EMT1	Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatische Zurücksetzung 60 °C (normal geschlossener Kontakt)
RHS/EAT	Relative Feuchtigkeit/Temperaturfühler Abluft.
C	Motorsteuerung (Bypass-Klappe).
BD	Signal Bypassklappe
A	Netzstromversorgung 230 V~.
BU	Blau.
BN	Braun.
BK	Schwarz.
RD	Rot.
YE	Gelb.
GY	Grau.
WH	Weiß.
GN	Grün.

¹ Einheiten mit elektrischer Nachheizbatterie.

Standardkonfigurasjon

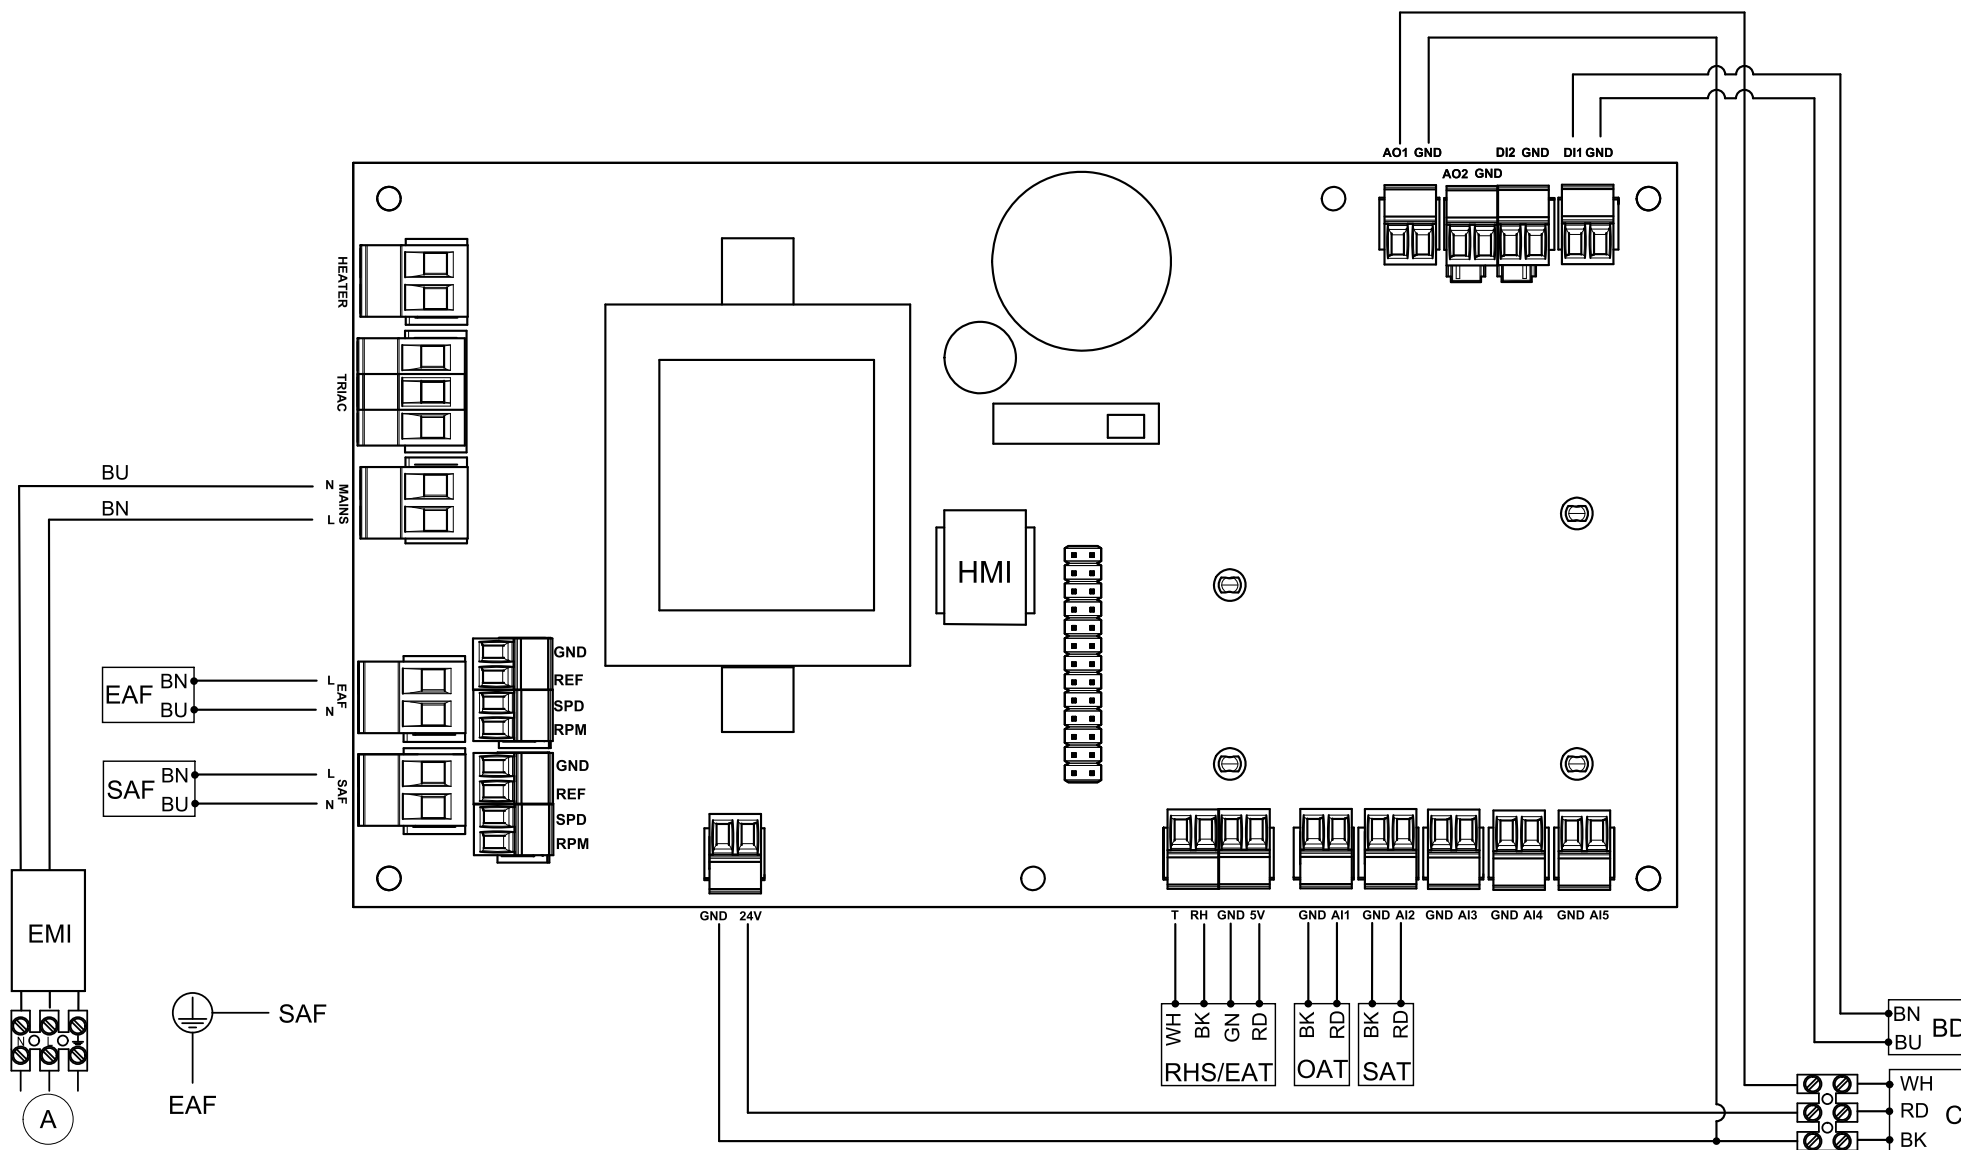


Enheter med elektrisk ettervarmer

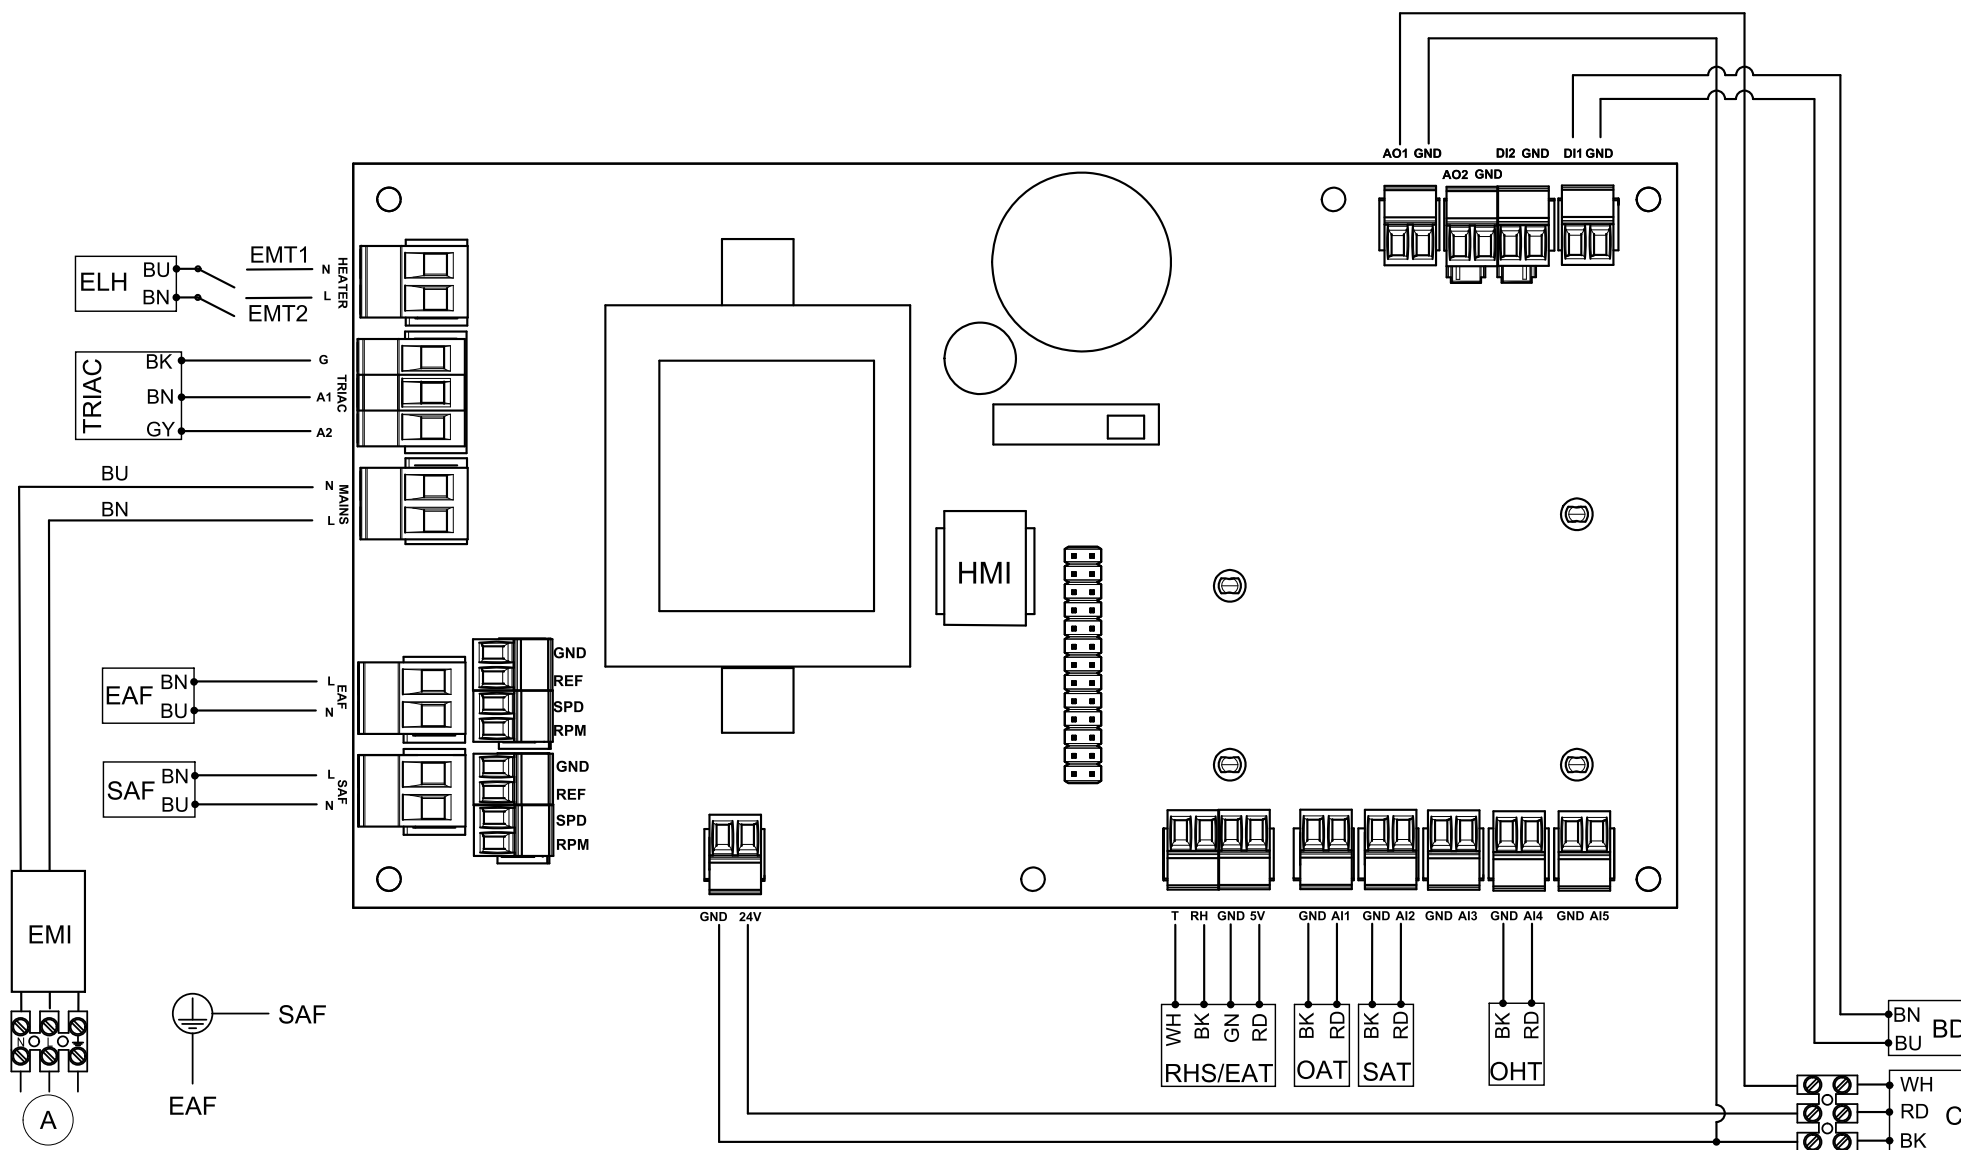


Symbol	Beskrivelse
SAF	Tilluftsvifte.
EAF	Avtrekksvifte.
SAT	Føler tillufttemperatur.
ECT	Ekstrakontroller-temperatursensor
EMI	Filter for elektromagnetisk forstyrrelser for 230 V.
HMI	Integrert kontrollpanel
ELH	Elektrisk batteri.
OHT	Føler for overopphetingsvern. ¹
OAT	Føler for uteluft.
EMT2	Branntermostat, manuell tilbakestilling 120°C (normalt lukket kontakt).
EMT1	Nødtermostat, automatisk tilbakestilling 60°C (normalt lukket kontakt)
RHS/EAT	Intern temperatursensor for Relativ fuktighet/Avtrekksluft.
C	Motorregulering (bypass-spjeld).
BD	Spjeldsignal
A	Strømforsyning 230 V~.
BU	Blå.
BN	Brun.
BK	Sort.
RD	Rød.
YE	Gul.
GY	Grå.
WH	Hvit.
GN	Grønn.

¹ Aggregat med elektrisk ettervarmebatteri.

Vakiokonfiguraatio

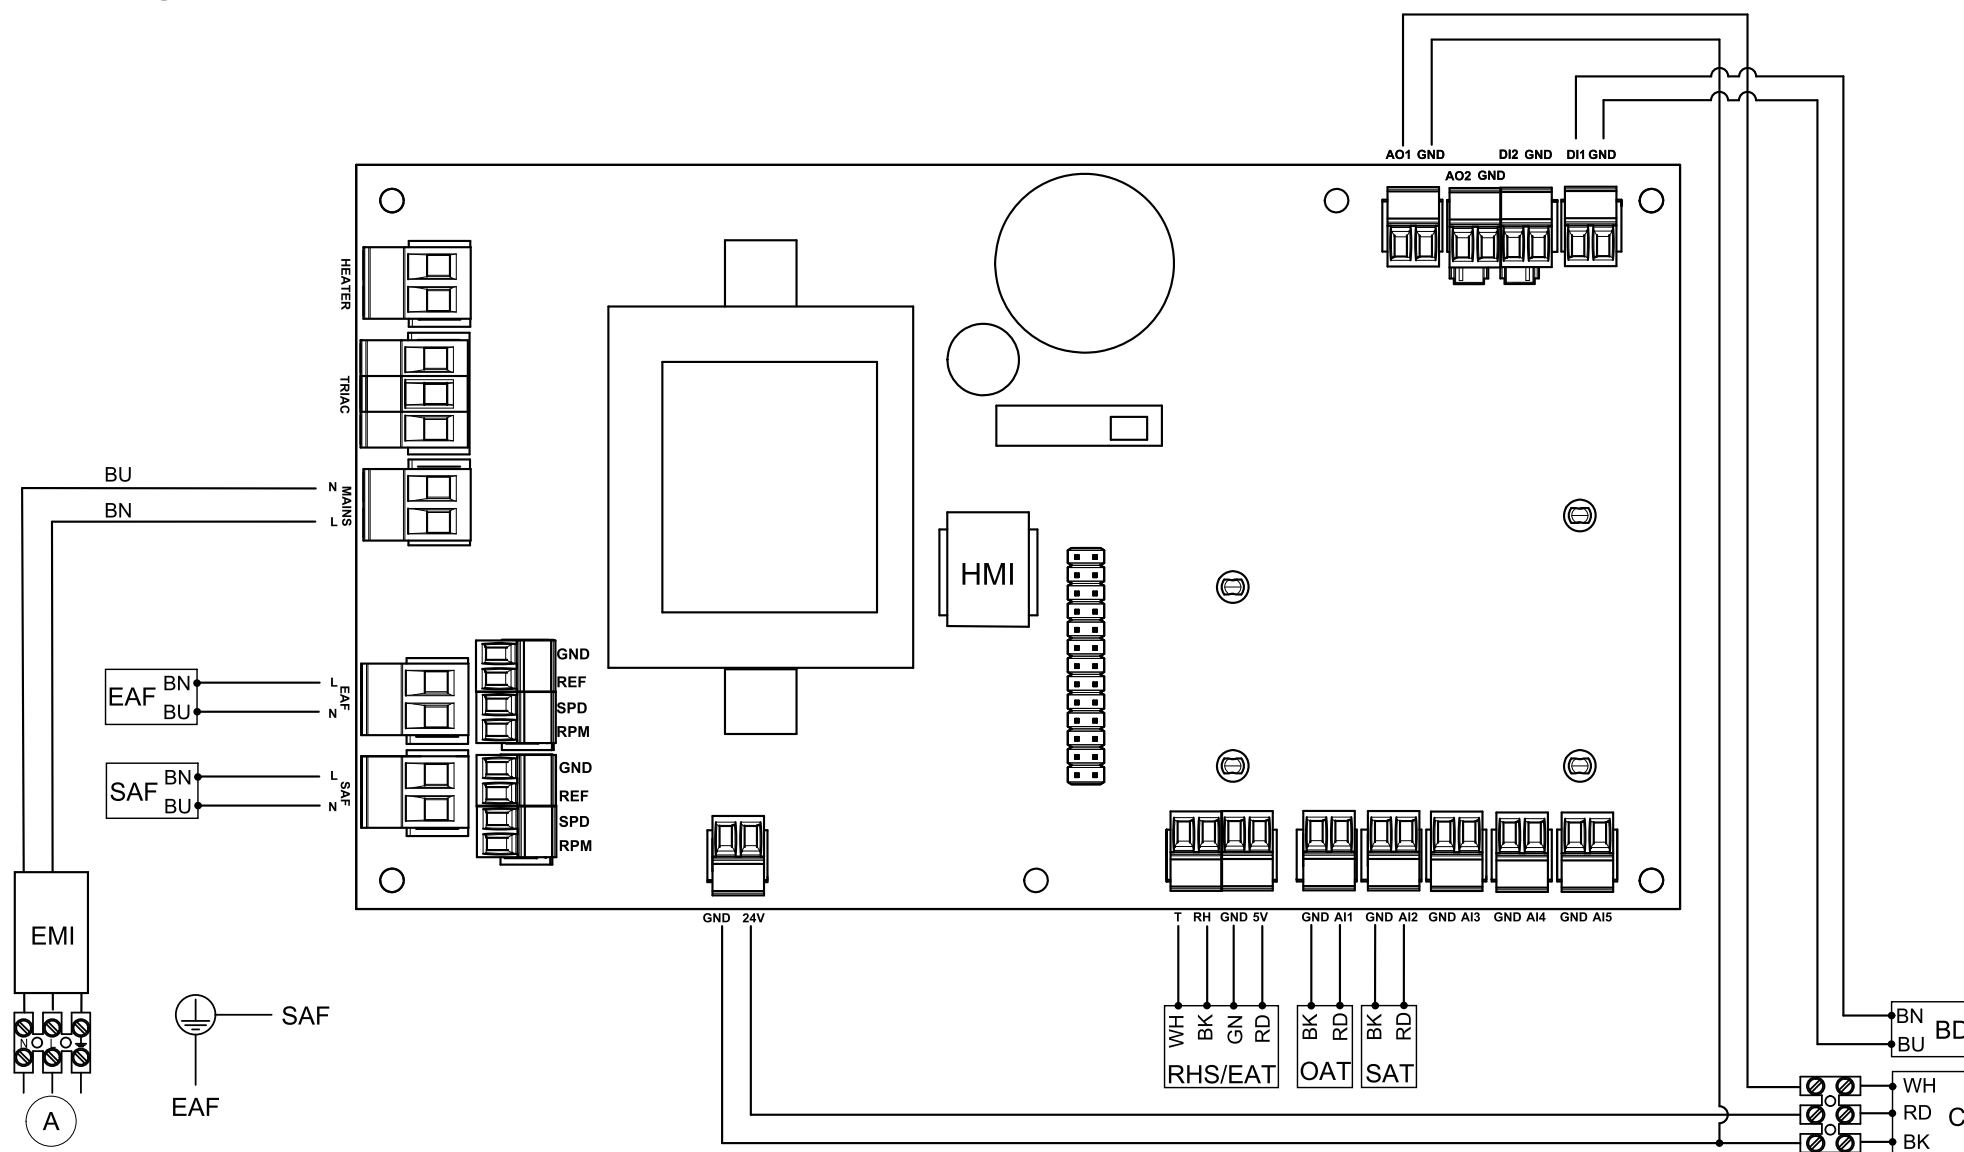

Yksiköt sähköisellä jälkilämmittimellä

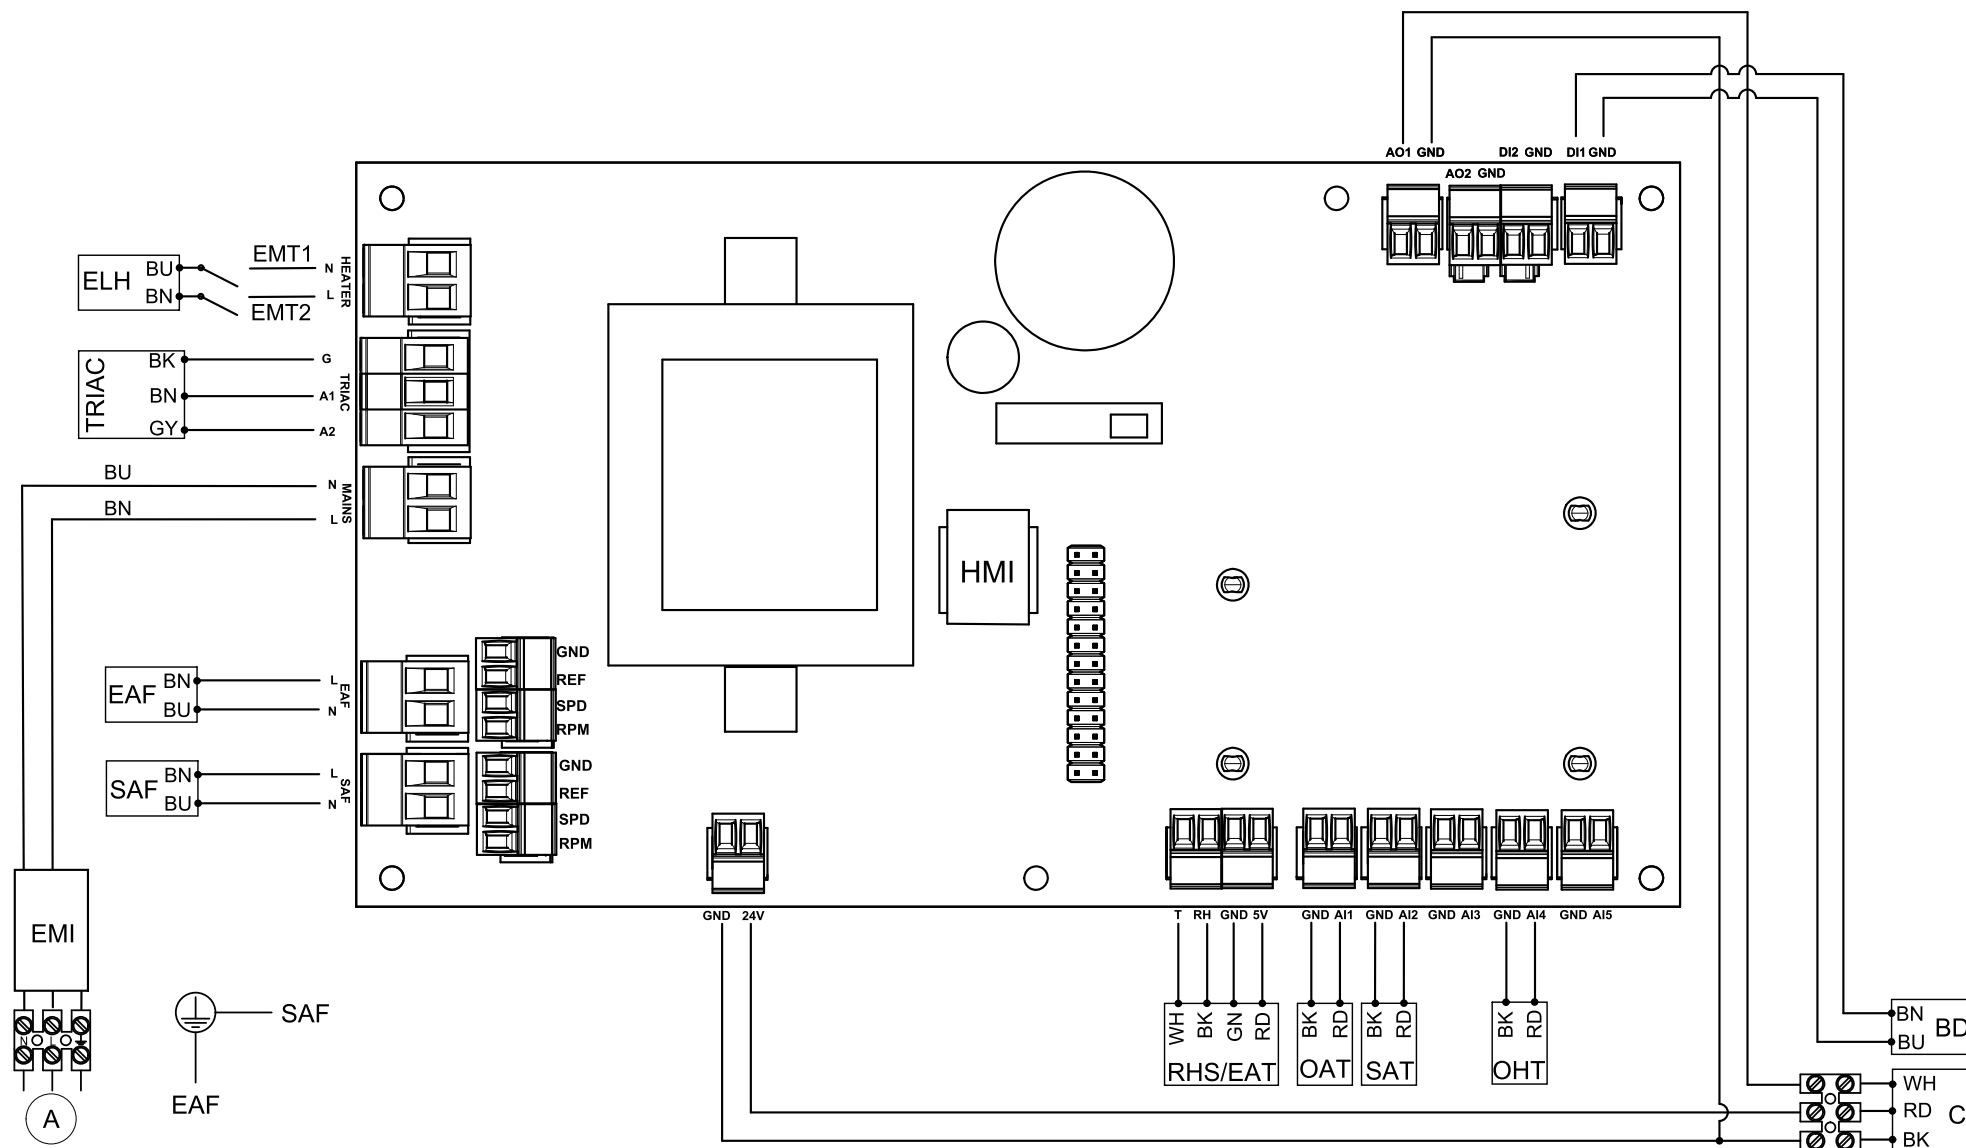

Symboli	Kuvaus
SAF	Tuloilmapuhallin.
EAF	Poistoilmapuhallin.
SAT	Tuloilman lämpötila-anturi.
ECT	Lisäohjaimen lämpötila - anturi
EMI	Suodatin sähkömagneettisten häiriöiden vaimentamiseksi (230 V AC:lle).
HMI	Integroitu ohjauspaneeli
ELH	Sähkölämmityspatteri.
OHT	Ylikuumenemisanturi. ¹
OAT	Ulkoilma-anturi.
EMT2	Hätätermostaatti, manuaalisesti palautettava 120 °C (kosketin normaalisti kiinni)
EMT1	Hätätermostaatti, automaattisesti palautettava 60 °C (kosketin normaalisti kiinni)
RHS/EAT	Suhteellinen kosteus/Poistoilman lämpötila-anturi.
C	Moottorin ohjaus (ohituspelti).
BD	Ohituspellin signaali
A	Virransyöttö 230 V~.
BU	Sininen.
BN	Ruskea.
BK	Musta.
RD	Punainen.
YE	Keltainen.
GY	Harmaa.
WH	Valkoinen.
GN	Vihreä.

¹ Yksiköt sähköisellä jälkilämmityspatterilla.